




(1) 水源浄水場水系図

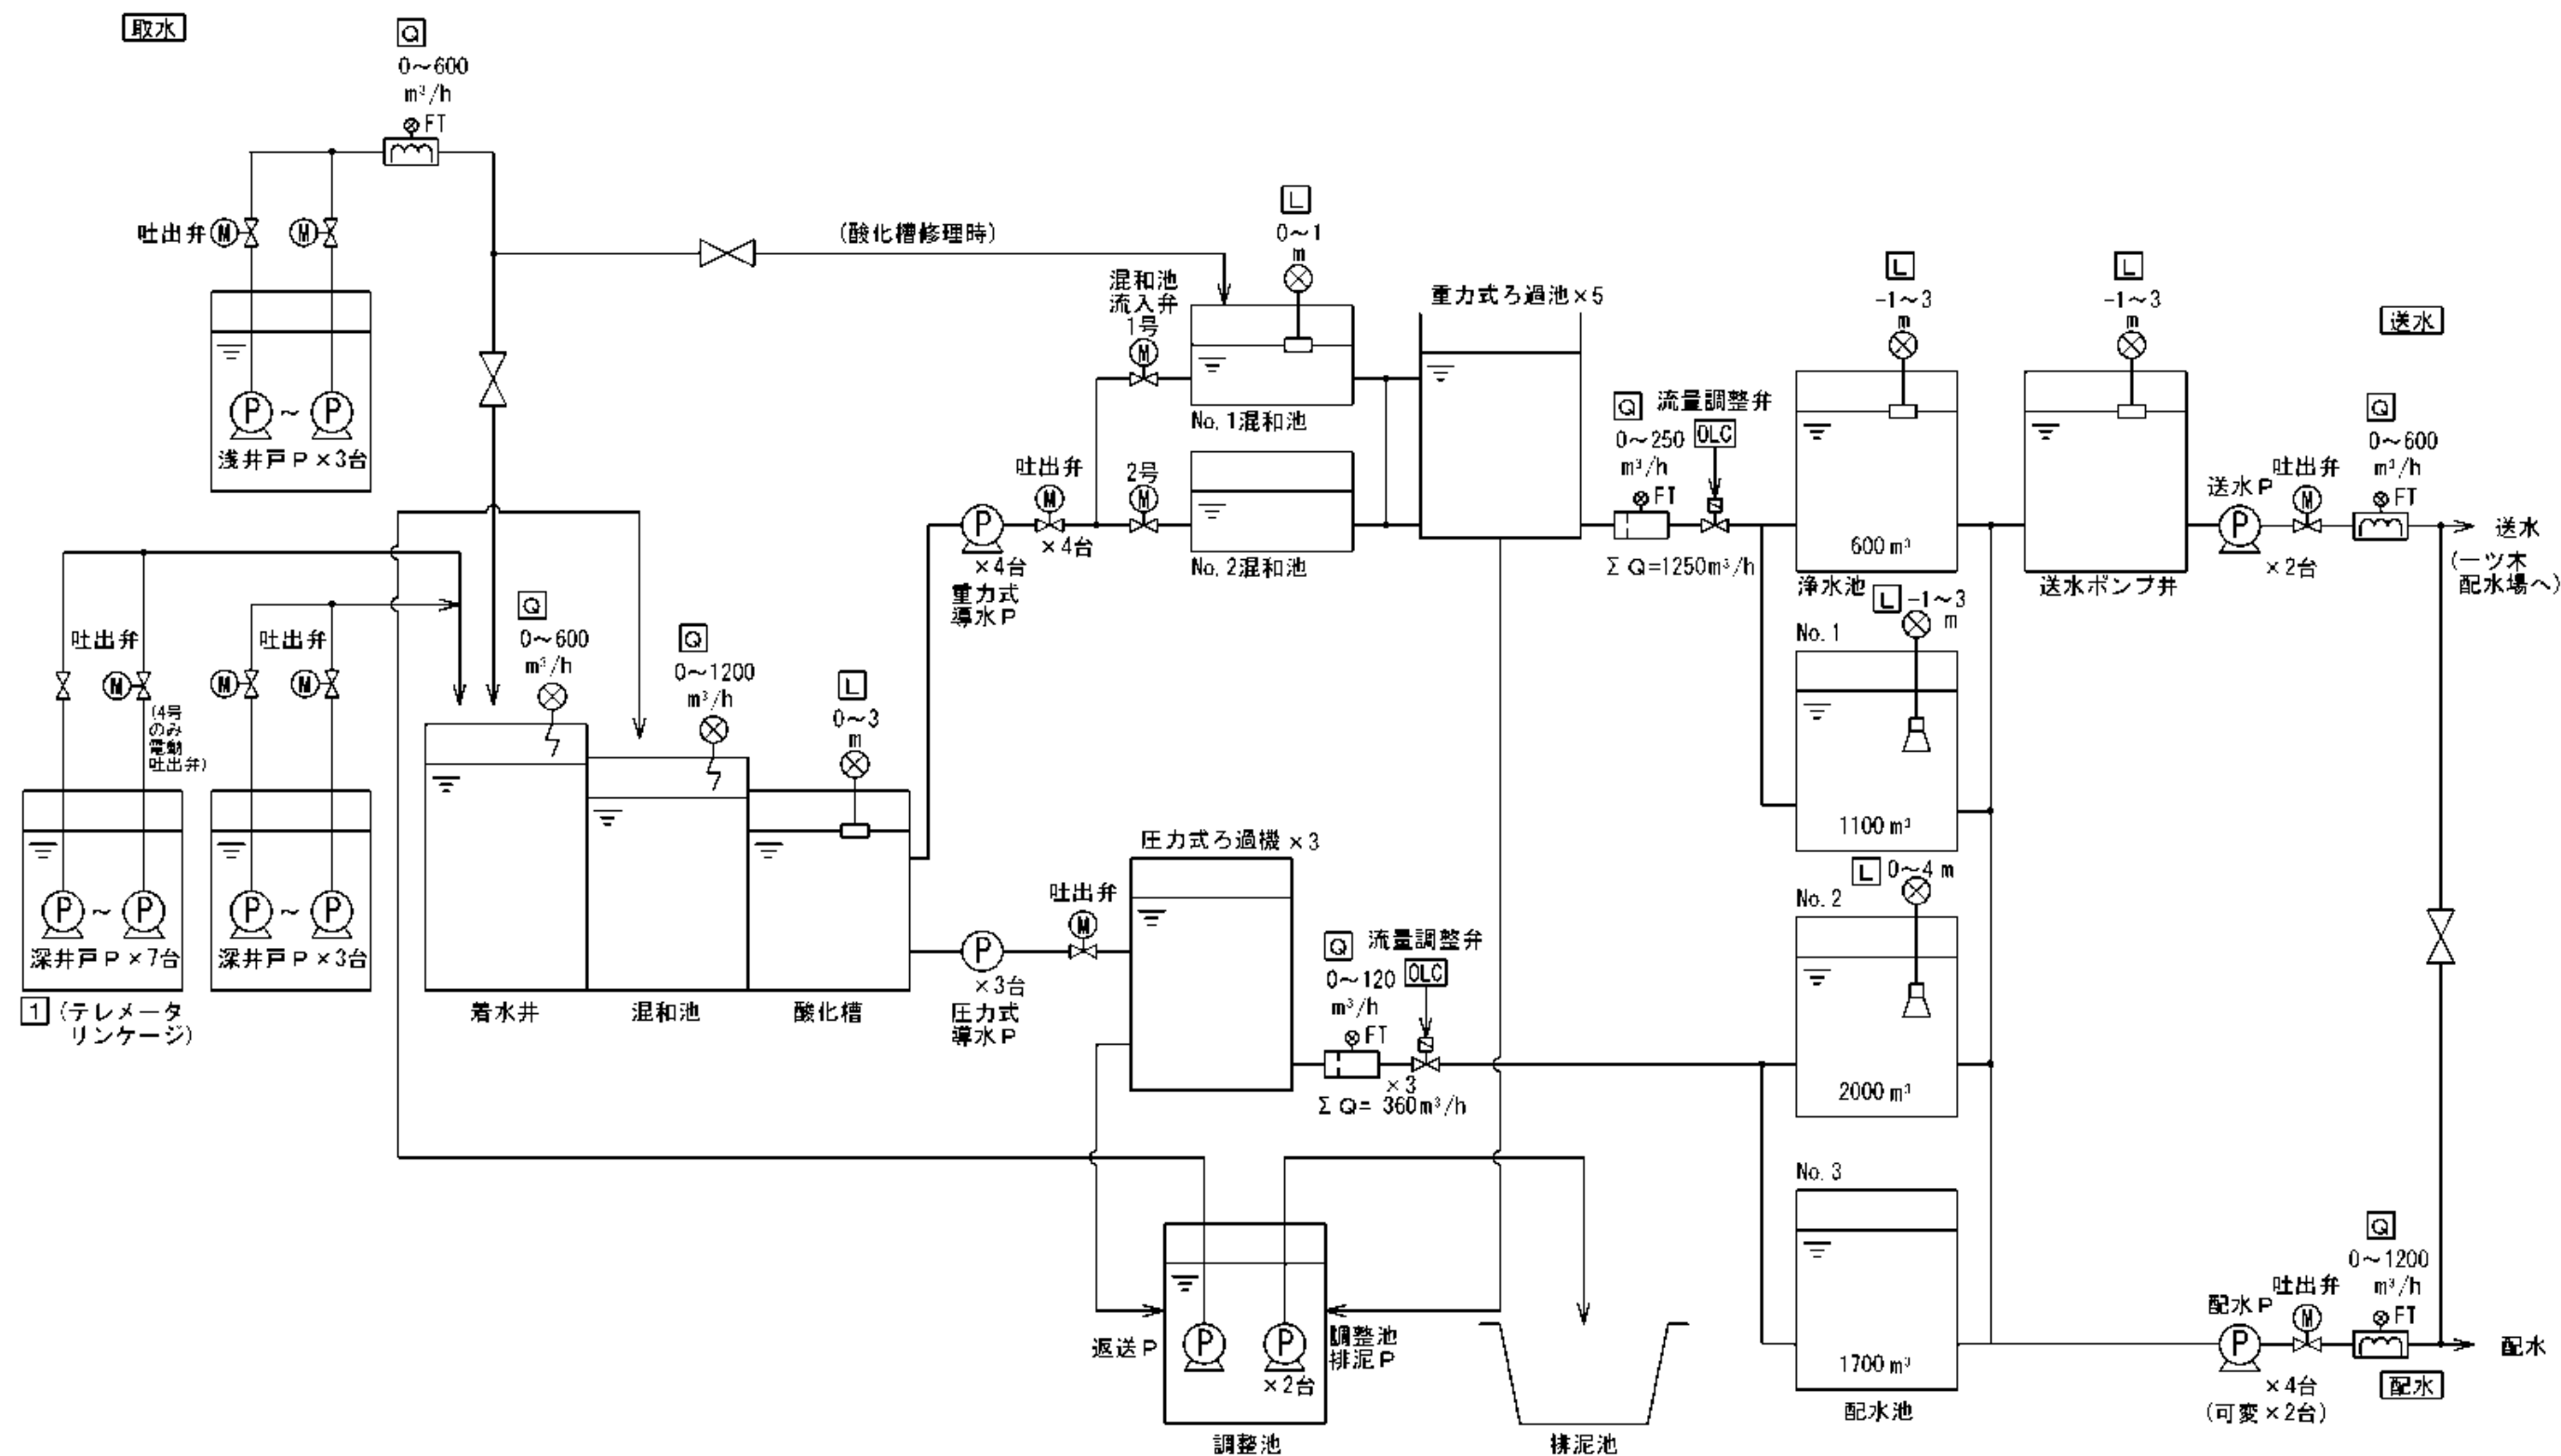

工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 概略フロー		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

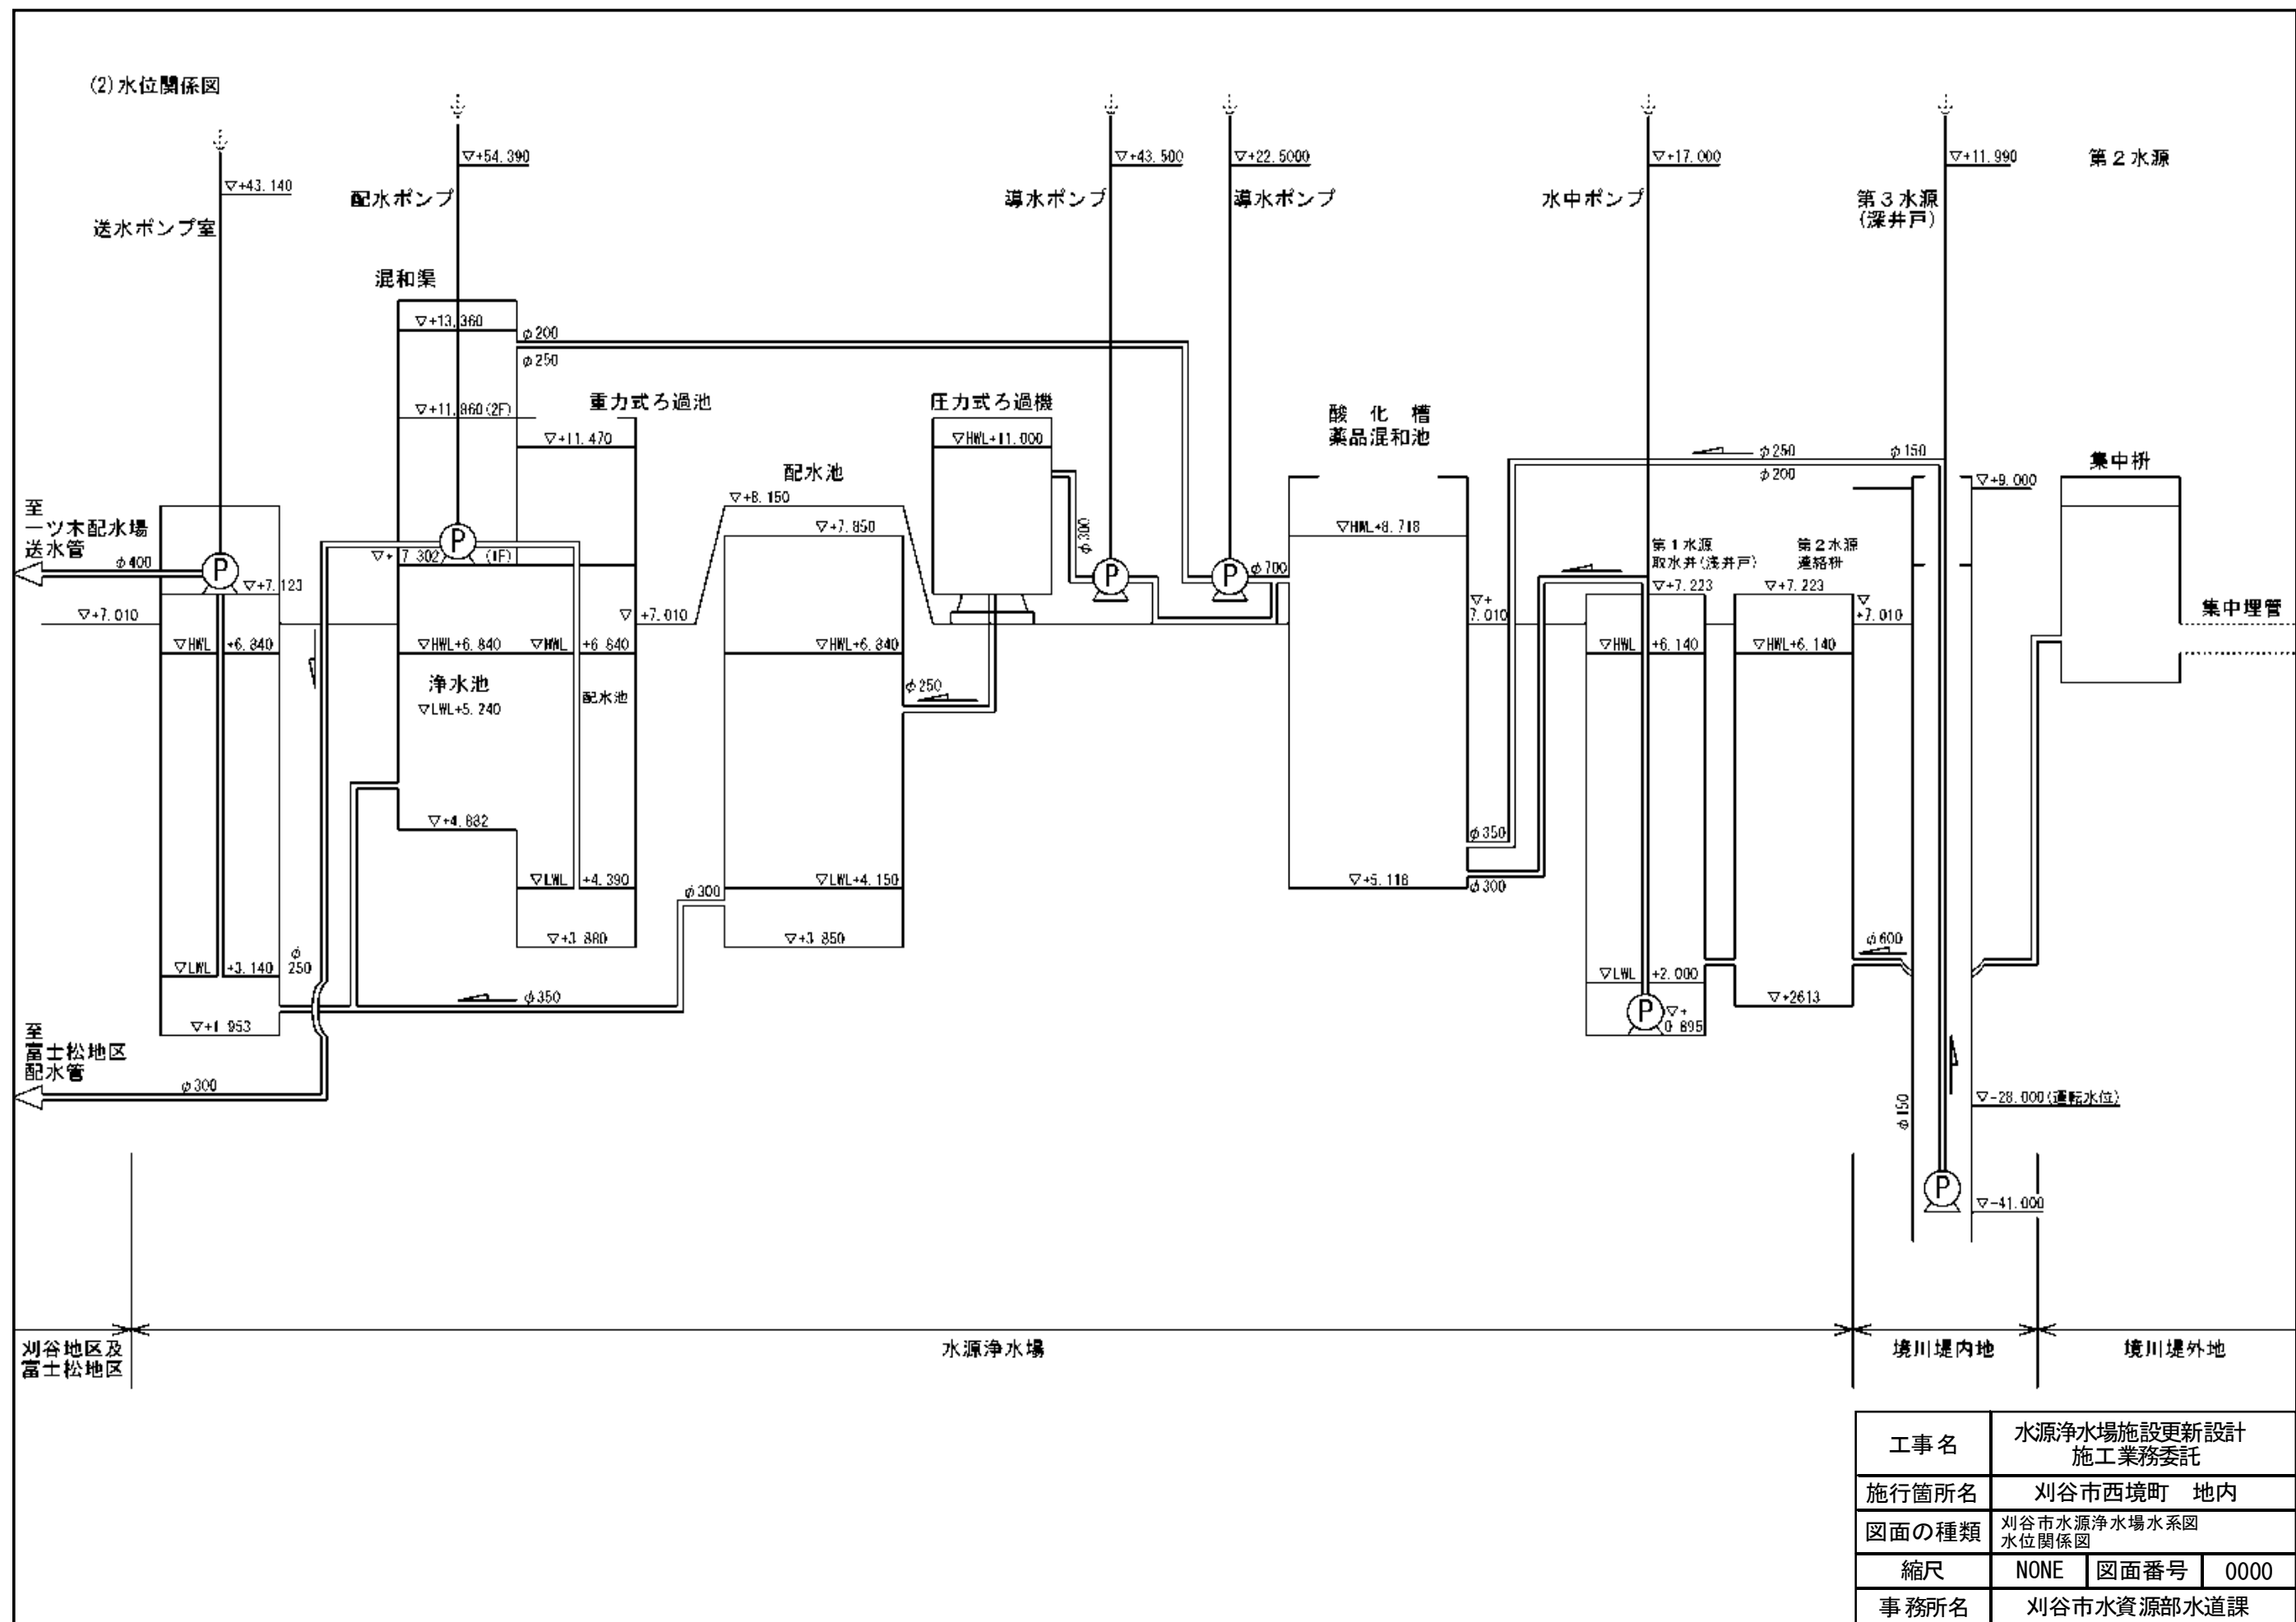


(3) 水源浄水場水系図詳細(浅井戸、深井戸)

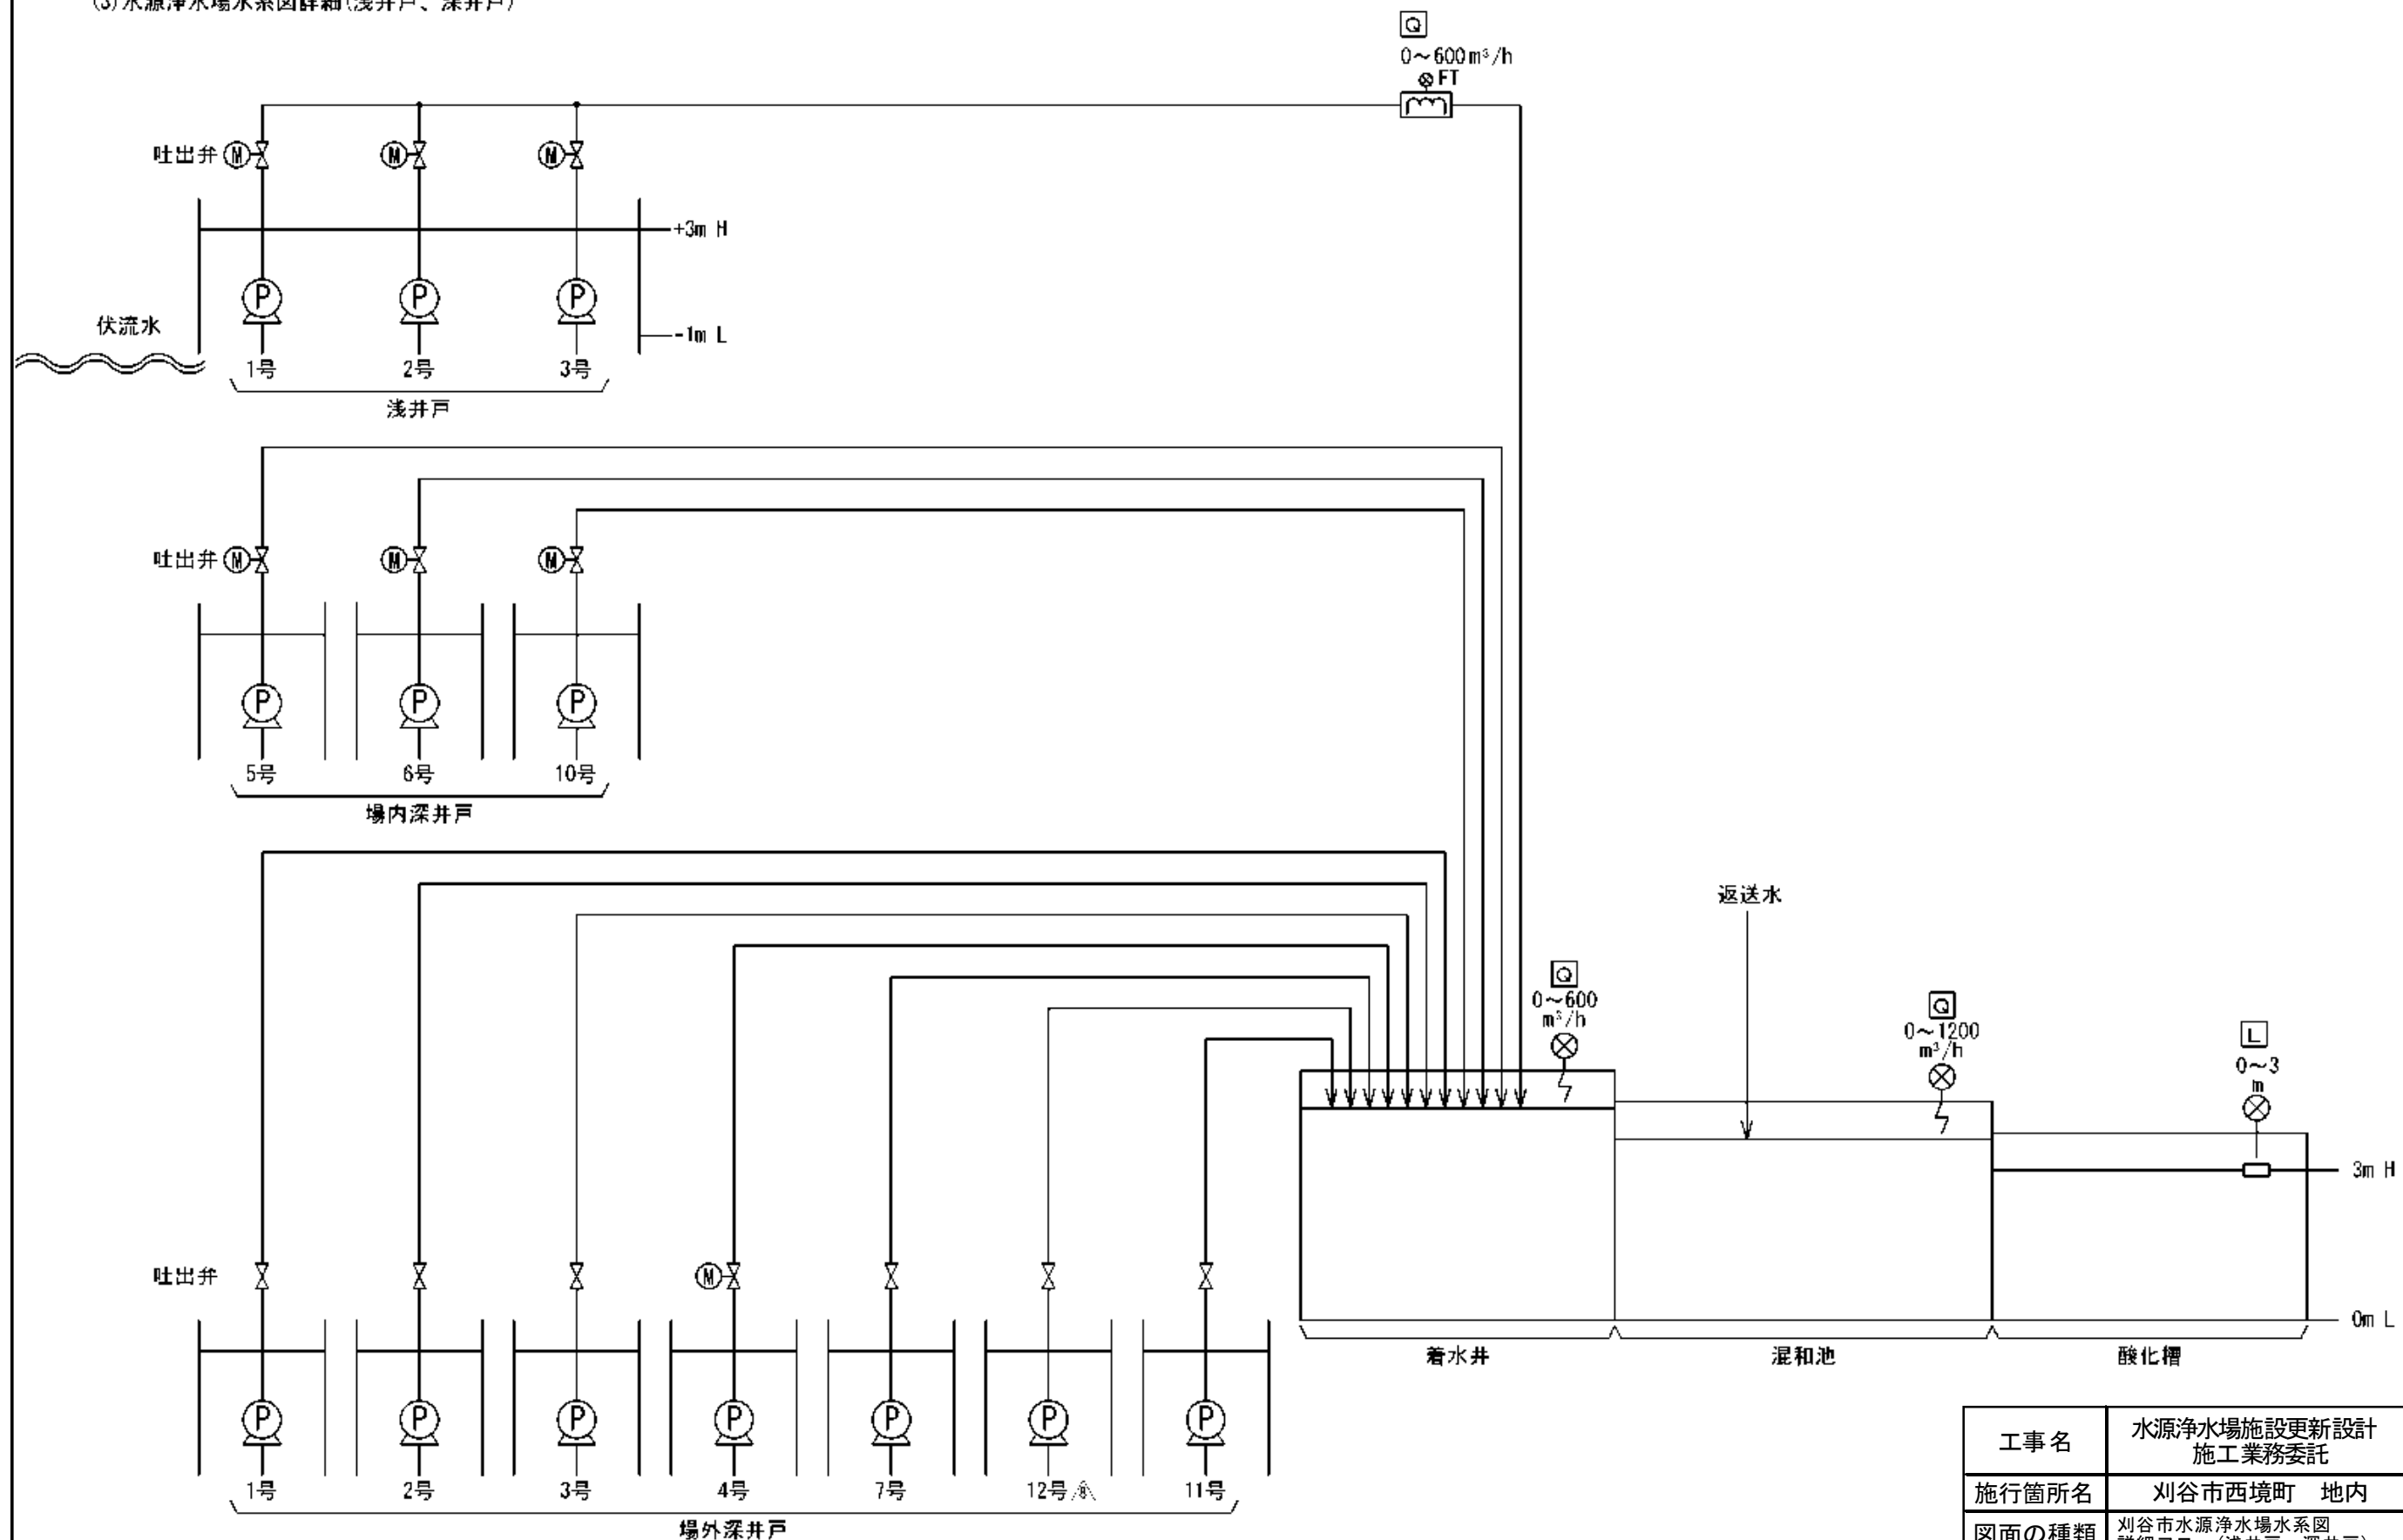


工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 詳細フロー(浅井戸、深井戸)		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

(4) 水源浄水場水系図詳細(導水ポンプ、ろ過池)

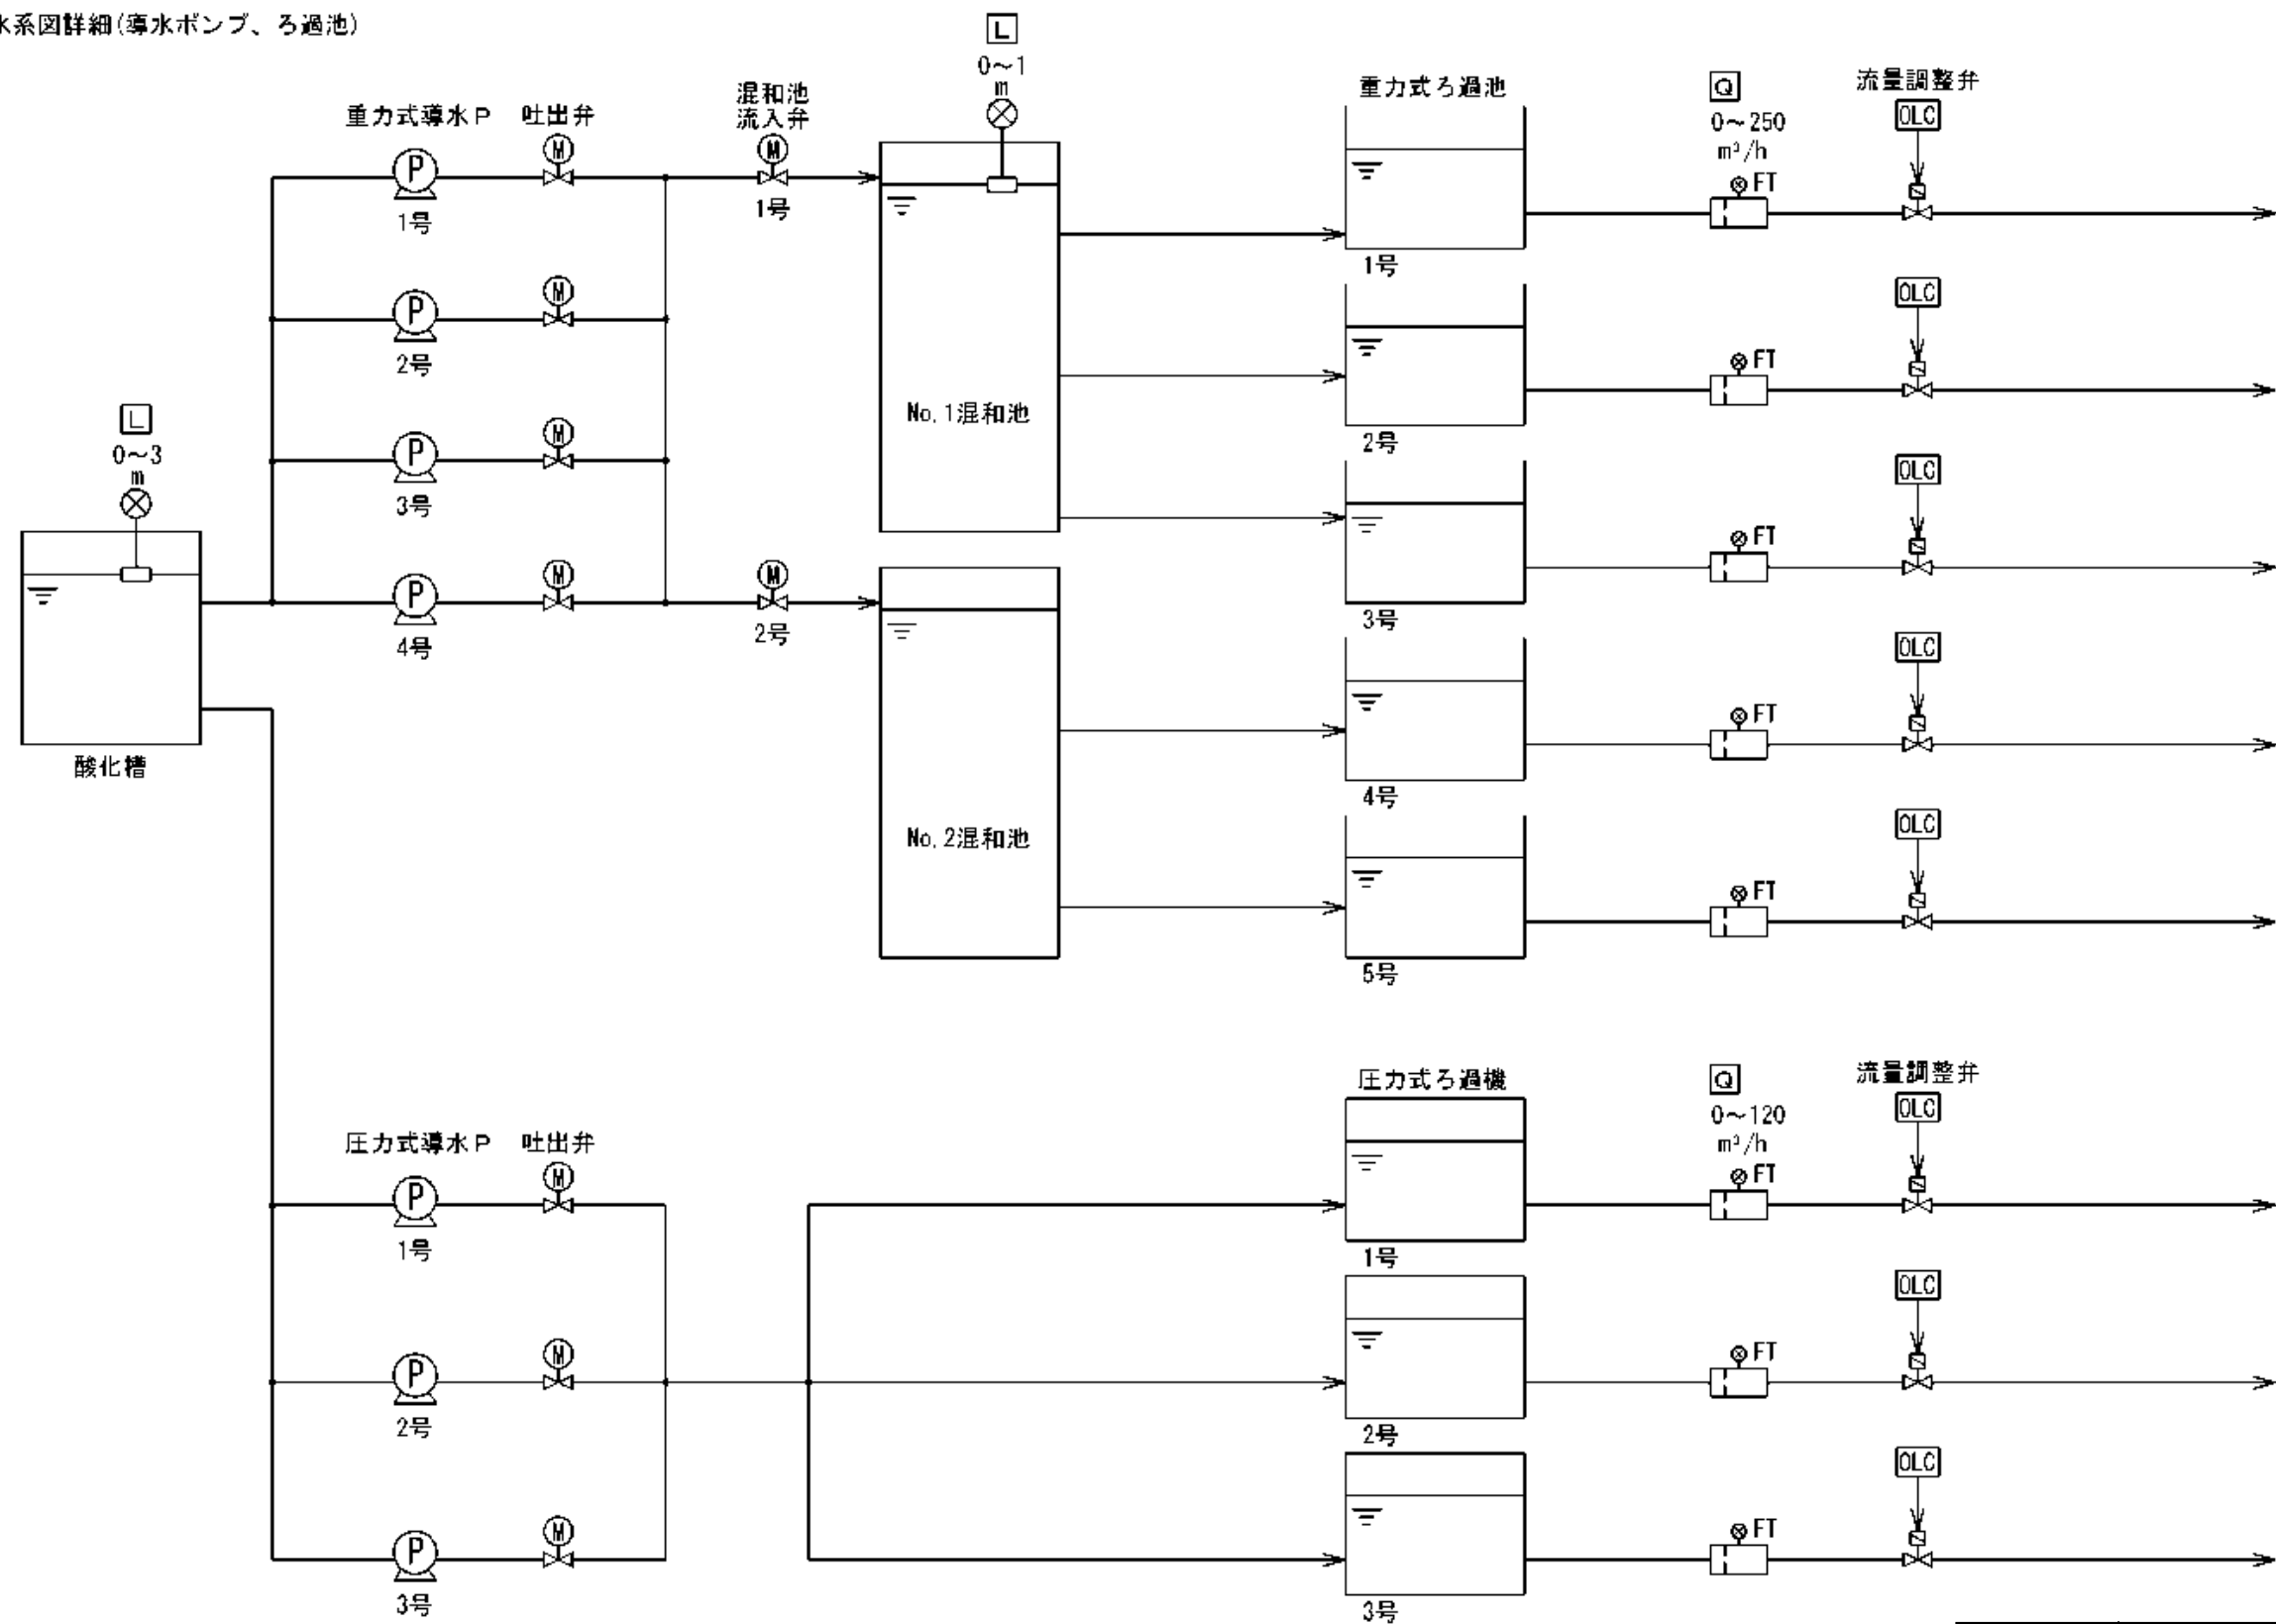


工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 詳細フロー(導水ポンプ、ろ過池)		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

(5) 水源浄水場水系図詳細(配水、送水)

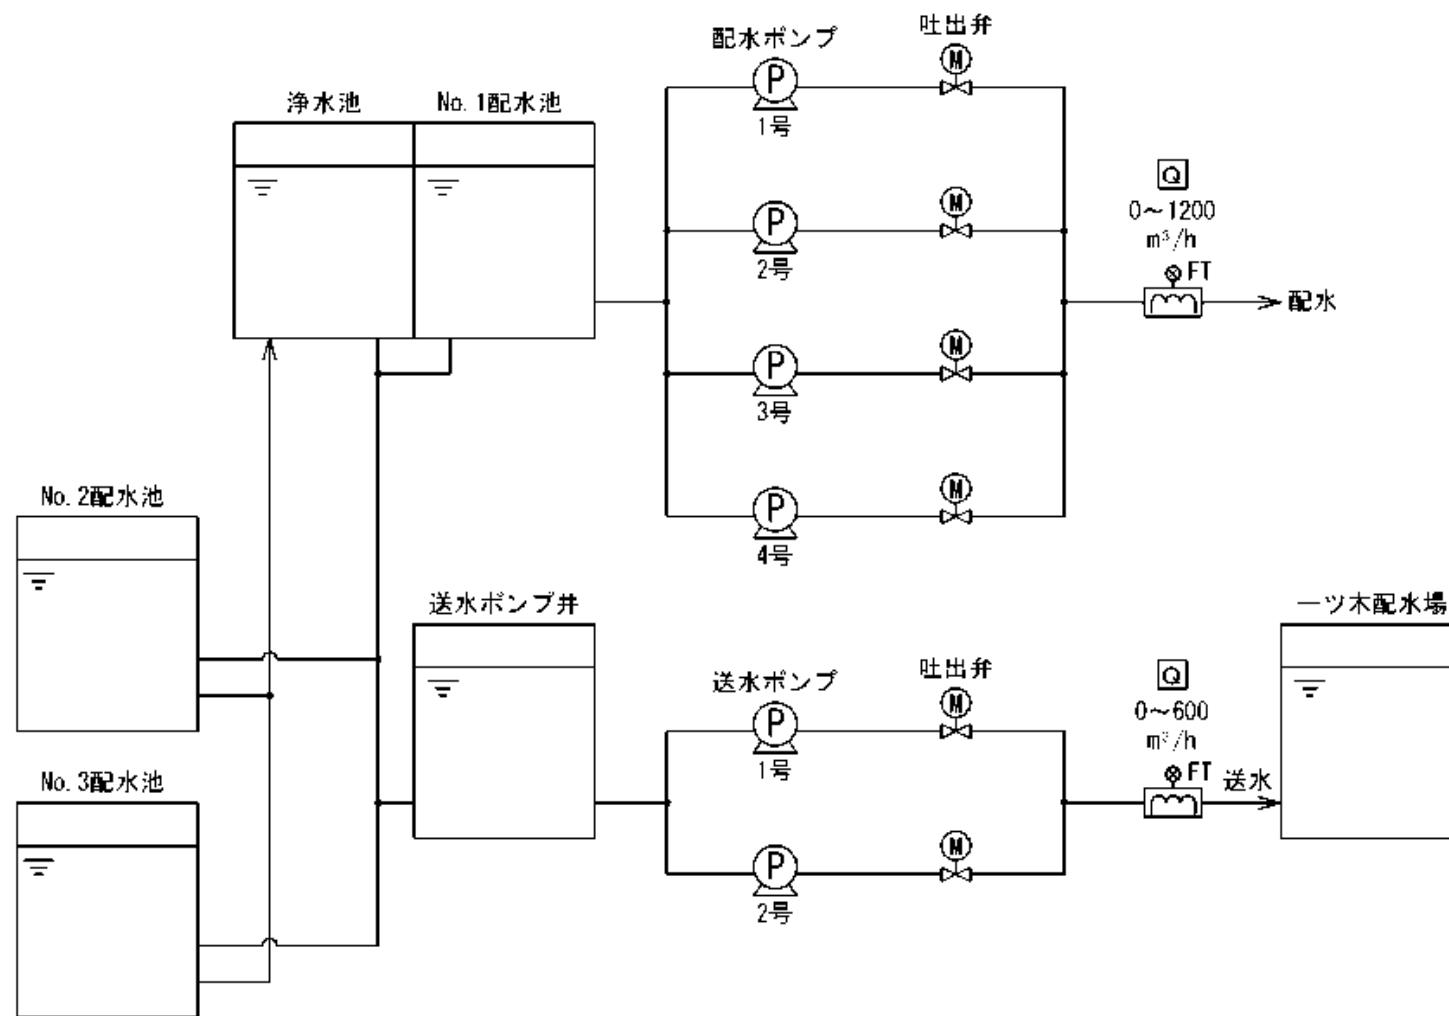


工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 詳細フロー(配水、送水)		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

(6) 水源浄水場水系図詳細(排水処理)

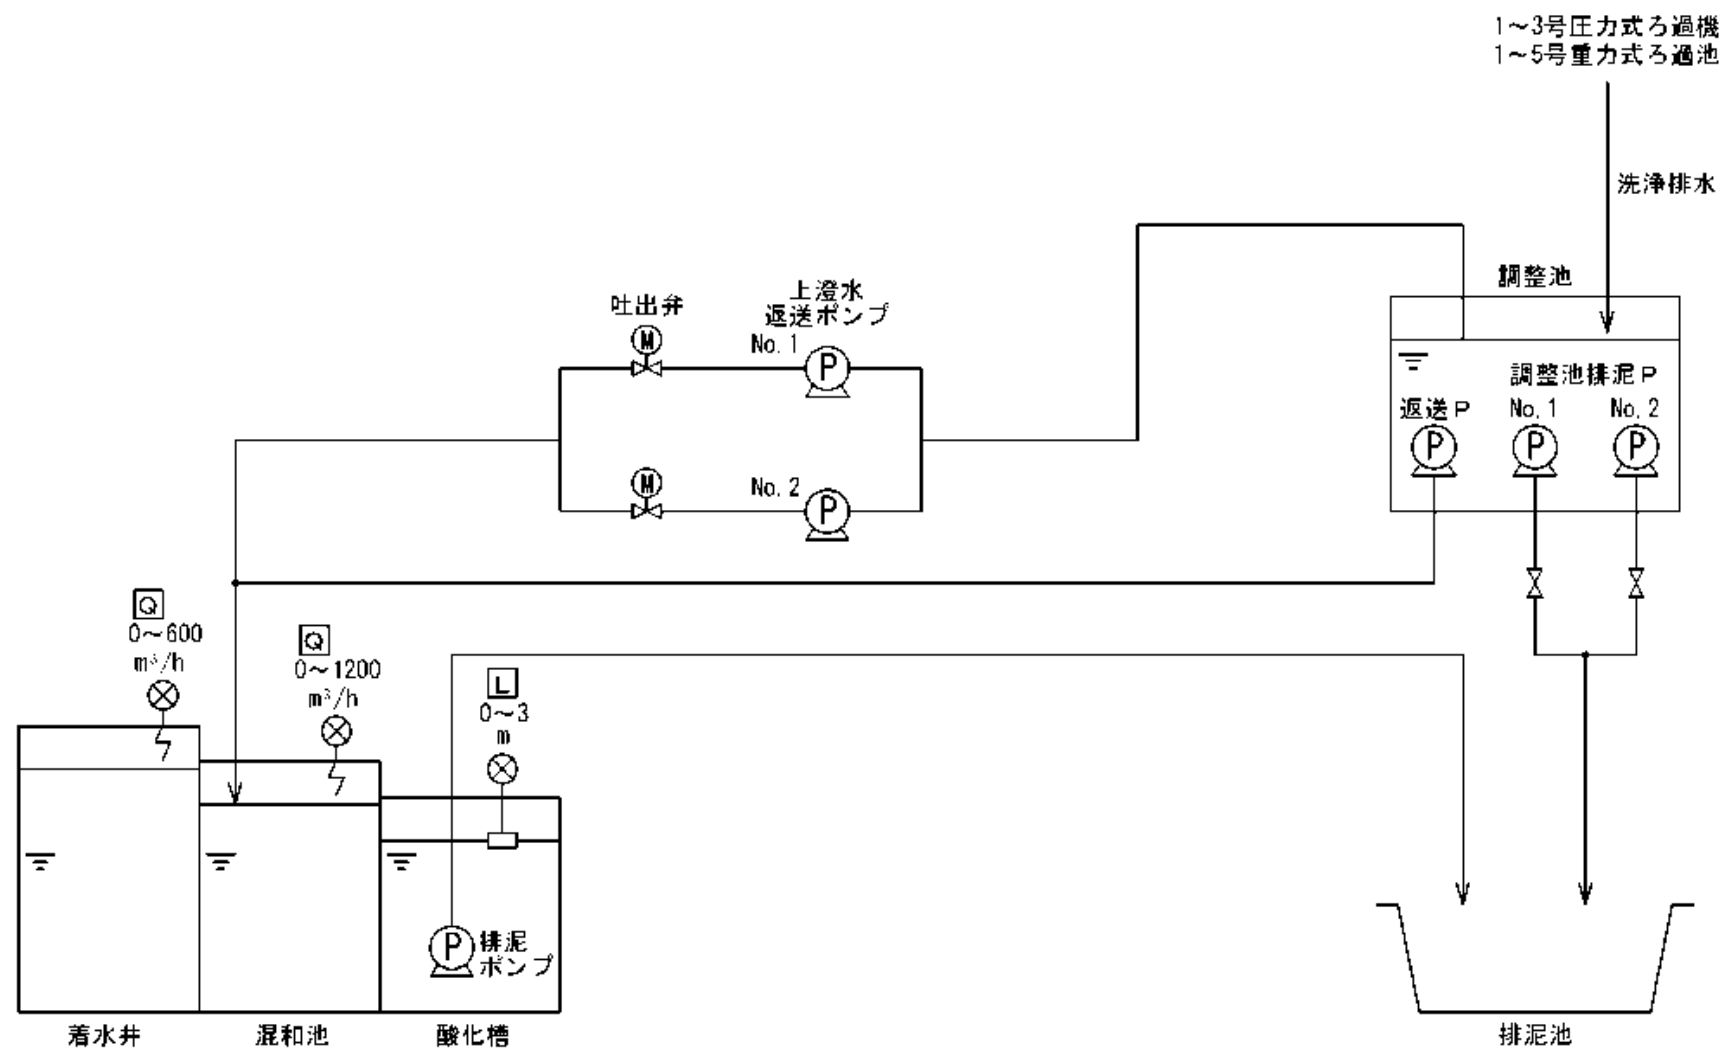


工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 詳細フロー(排水処理)		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

(7) 水源浄水場水系図詳細(薬注)

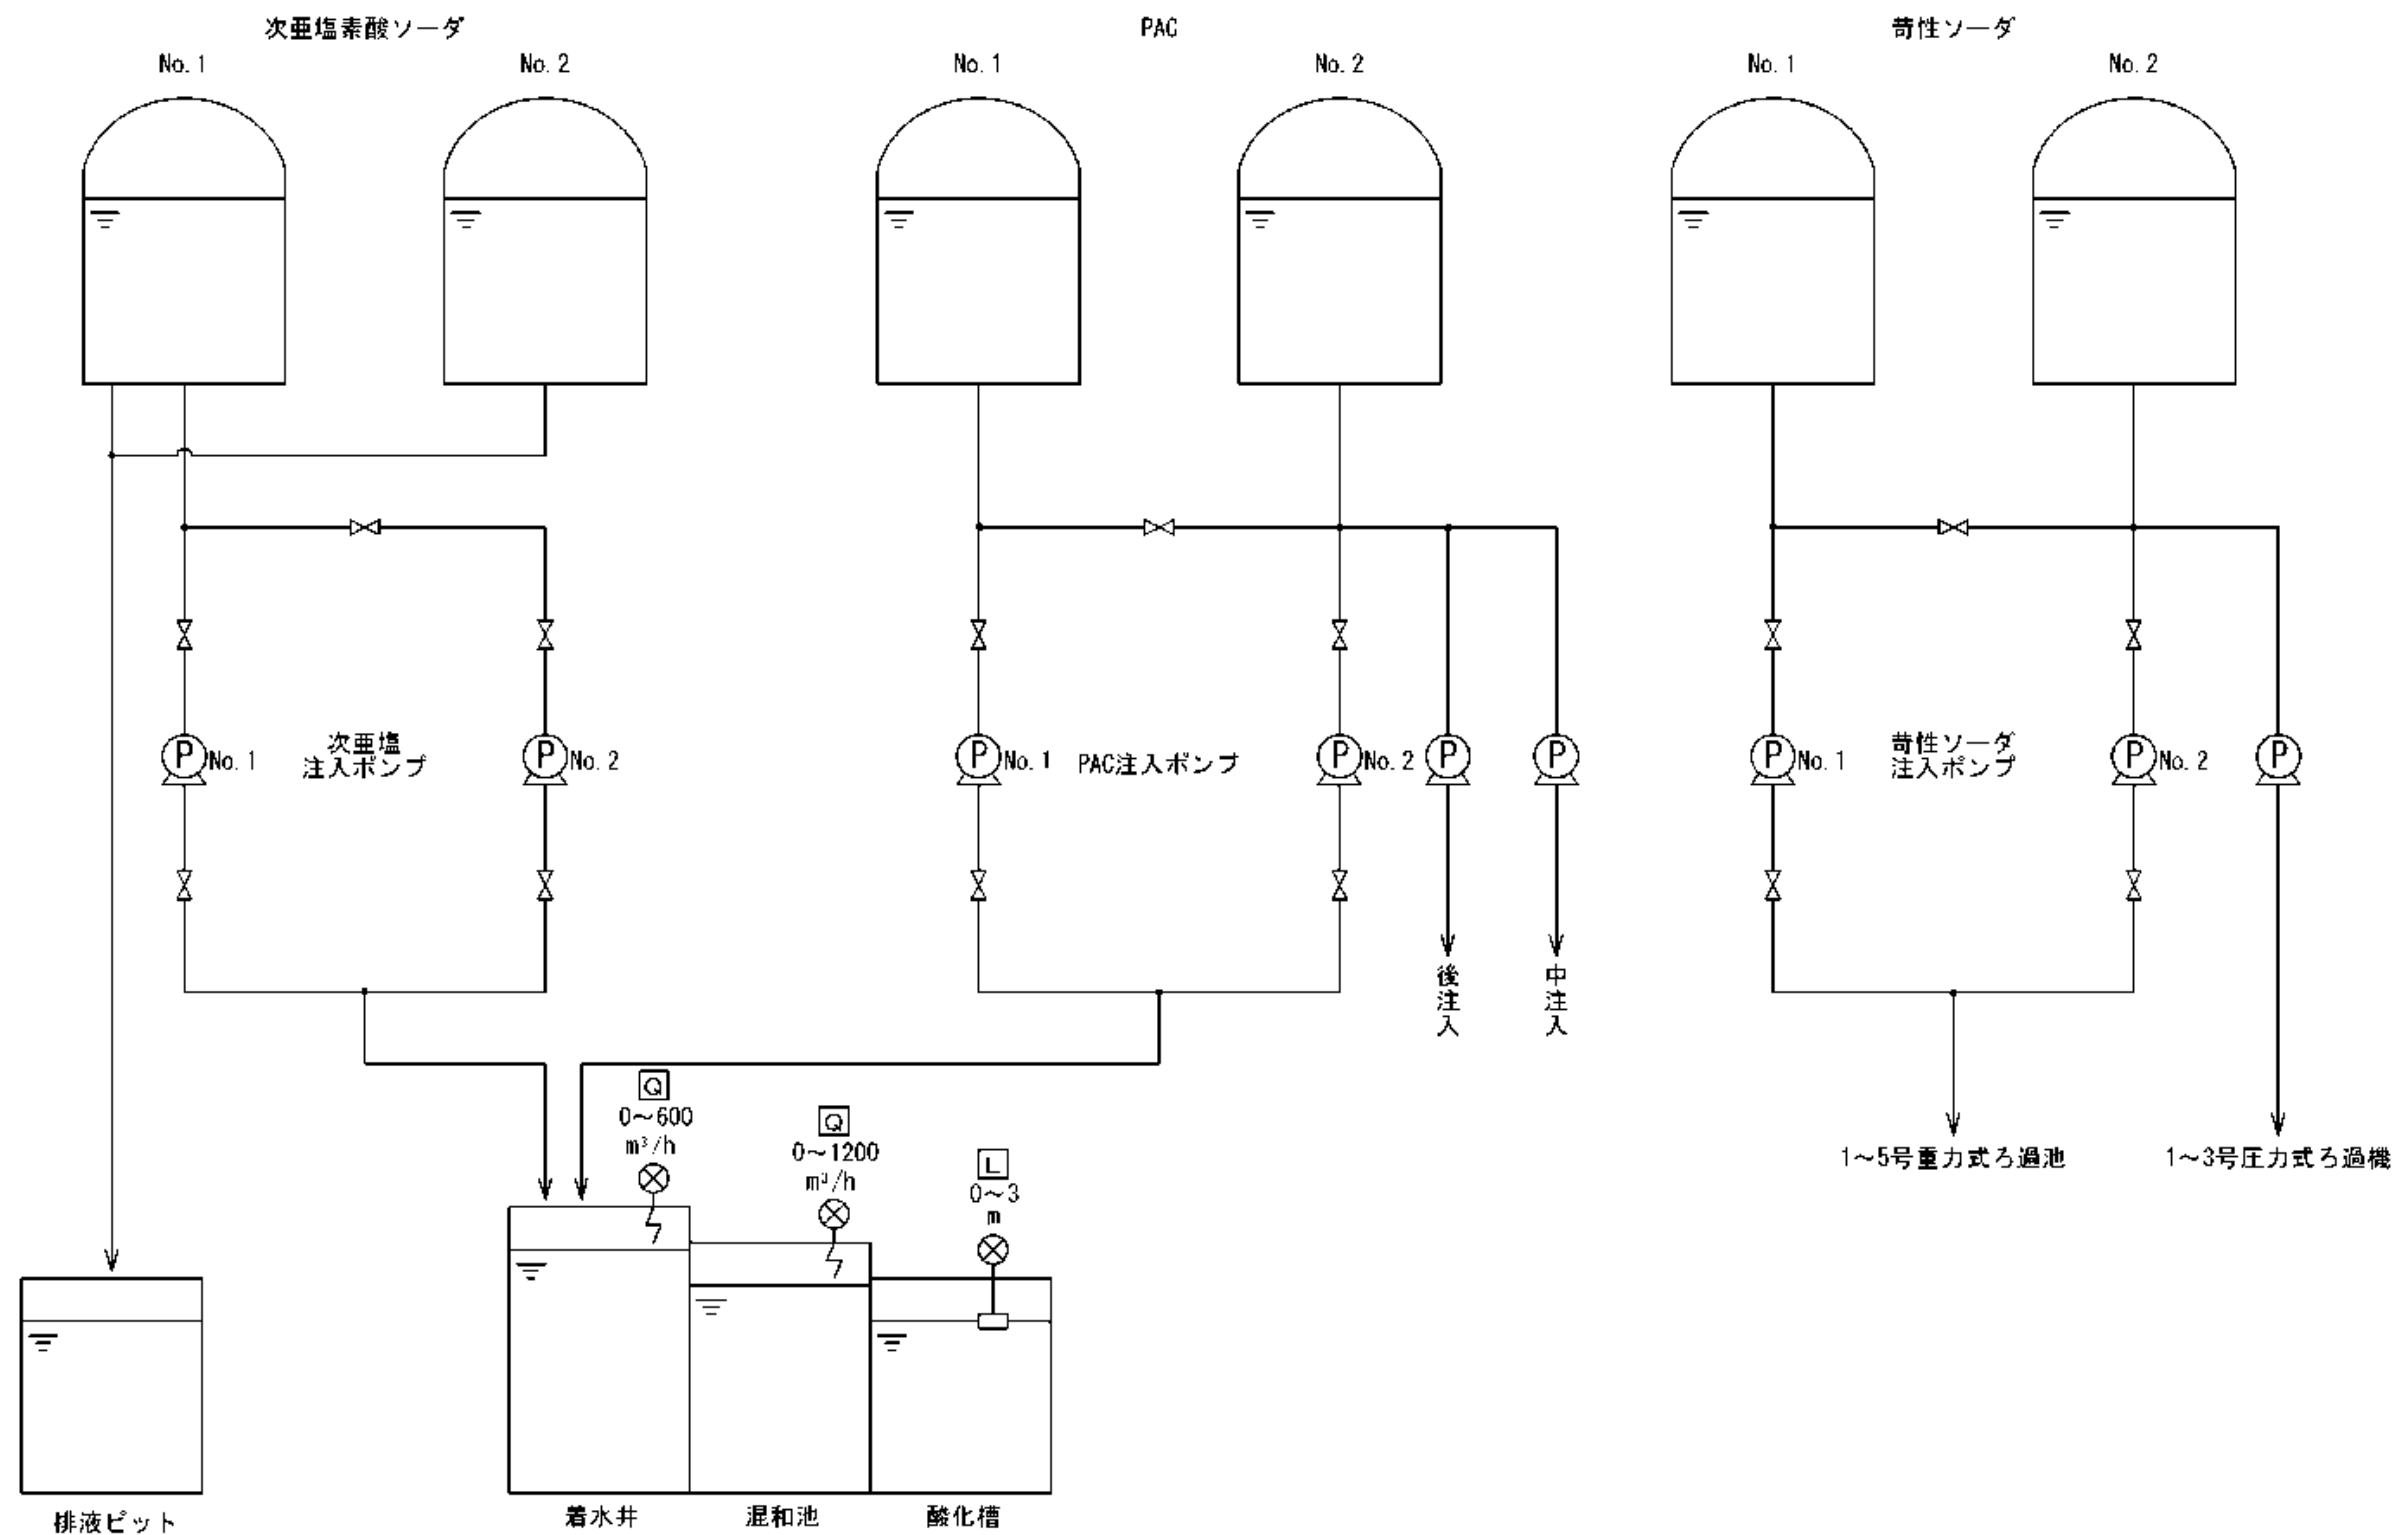

工事名	水源浄水場施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	刈谷市水源浄水場水系図 詳細フロー(薬注)		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

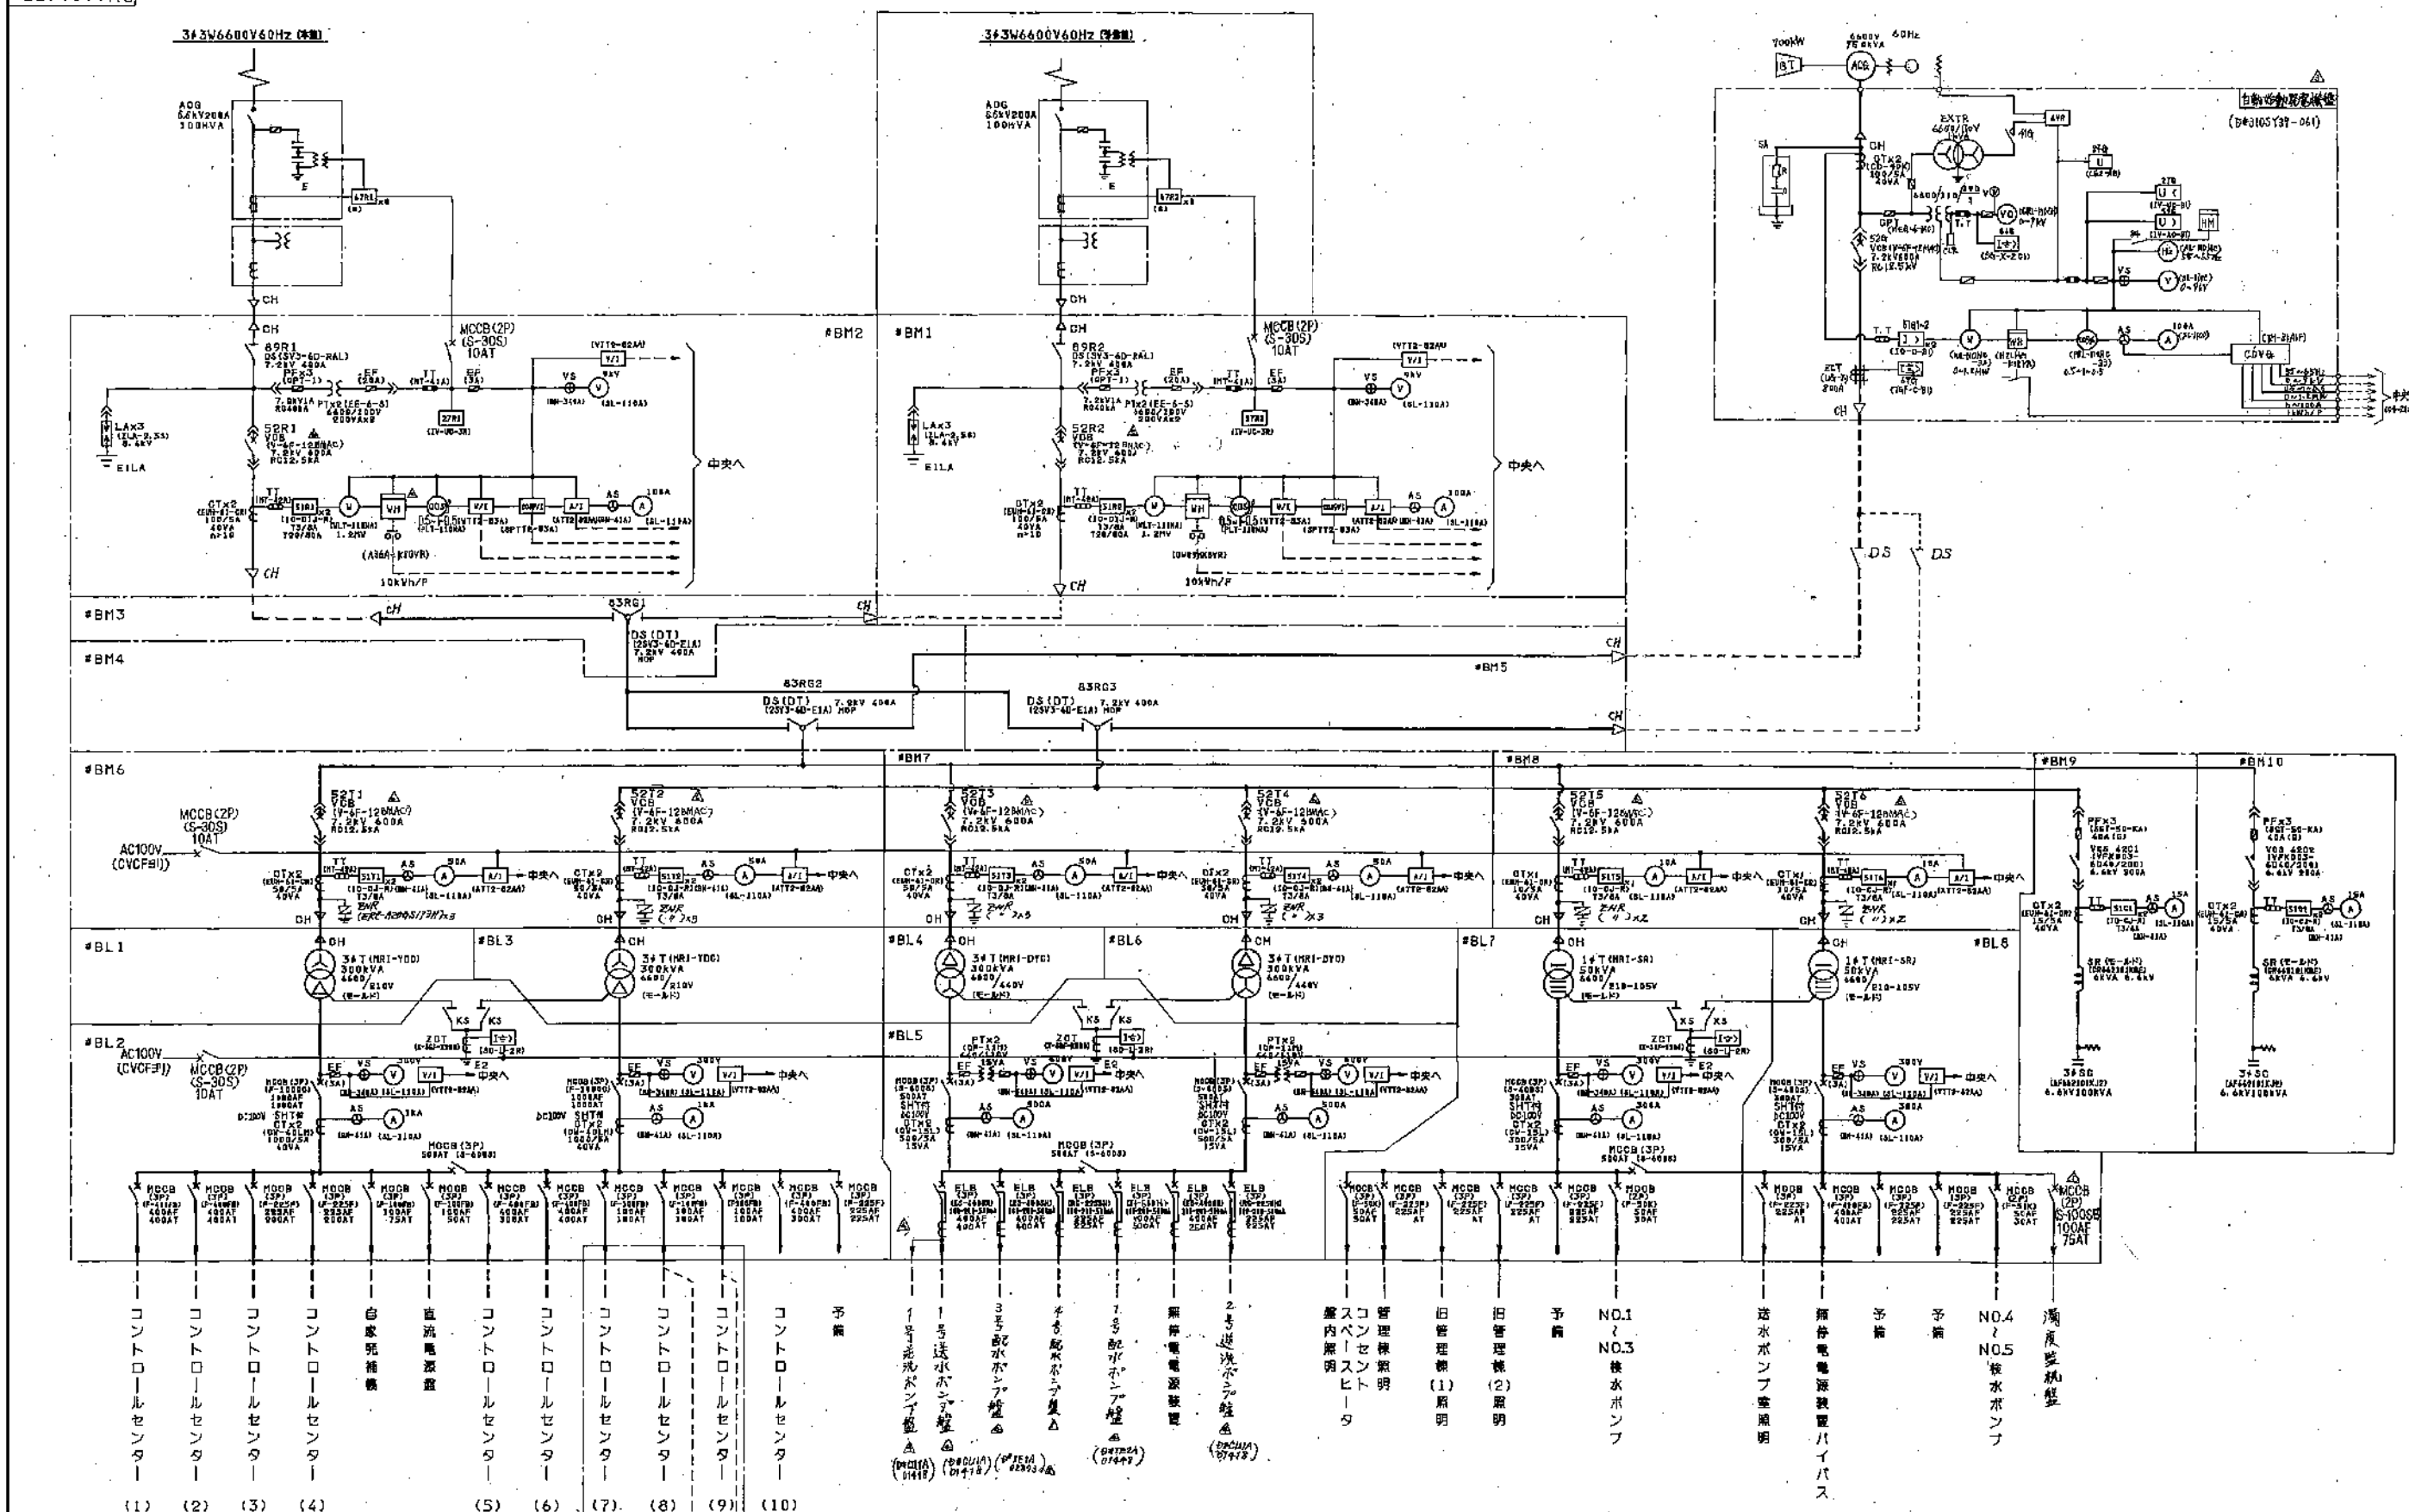



△	VCB-H-VCBK 变频器 (AN4A3D)	11.01.06	李强	4	6	4
△	变频器 日本三菱 HUA3-3	11.11.11	曹强	3	2	1
△	1-2号泵K704-2号泵 (K704-2号泵) (R80362)	07-01-11	曹强	4	1	1
△	1号用泵用泵 按泵房泵房 (07-01-11) (R80362)	07-01-11	曹强	3	3	1
△	1号用泵	07-02-04	李强	2	2	1
△	A.R02373 号 变频器	07-01-11	曹强	1	1	1
△	变频器	11.01.06	李强	1	1	1

Dr GU2A00293A 仮設盤A
(セ#711820-4) (セ#701603-6)


水源淨水場 新設單線結線圖 (1)


工事名	水源浄水施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	単線接続図		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

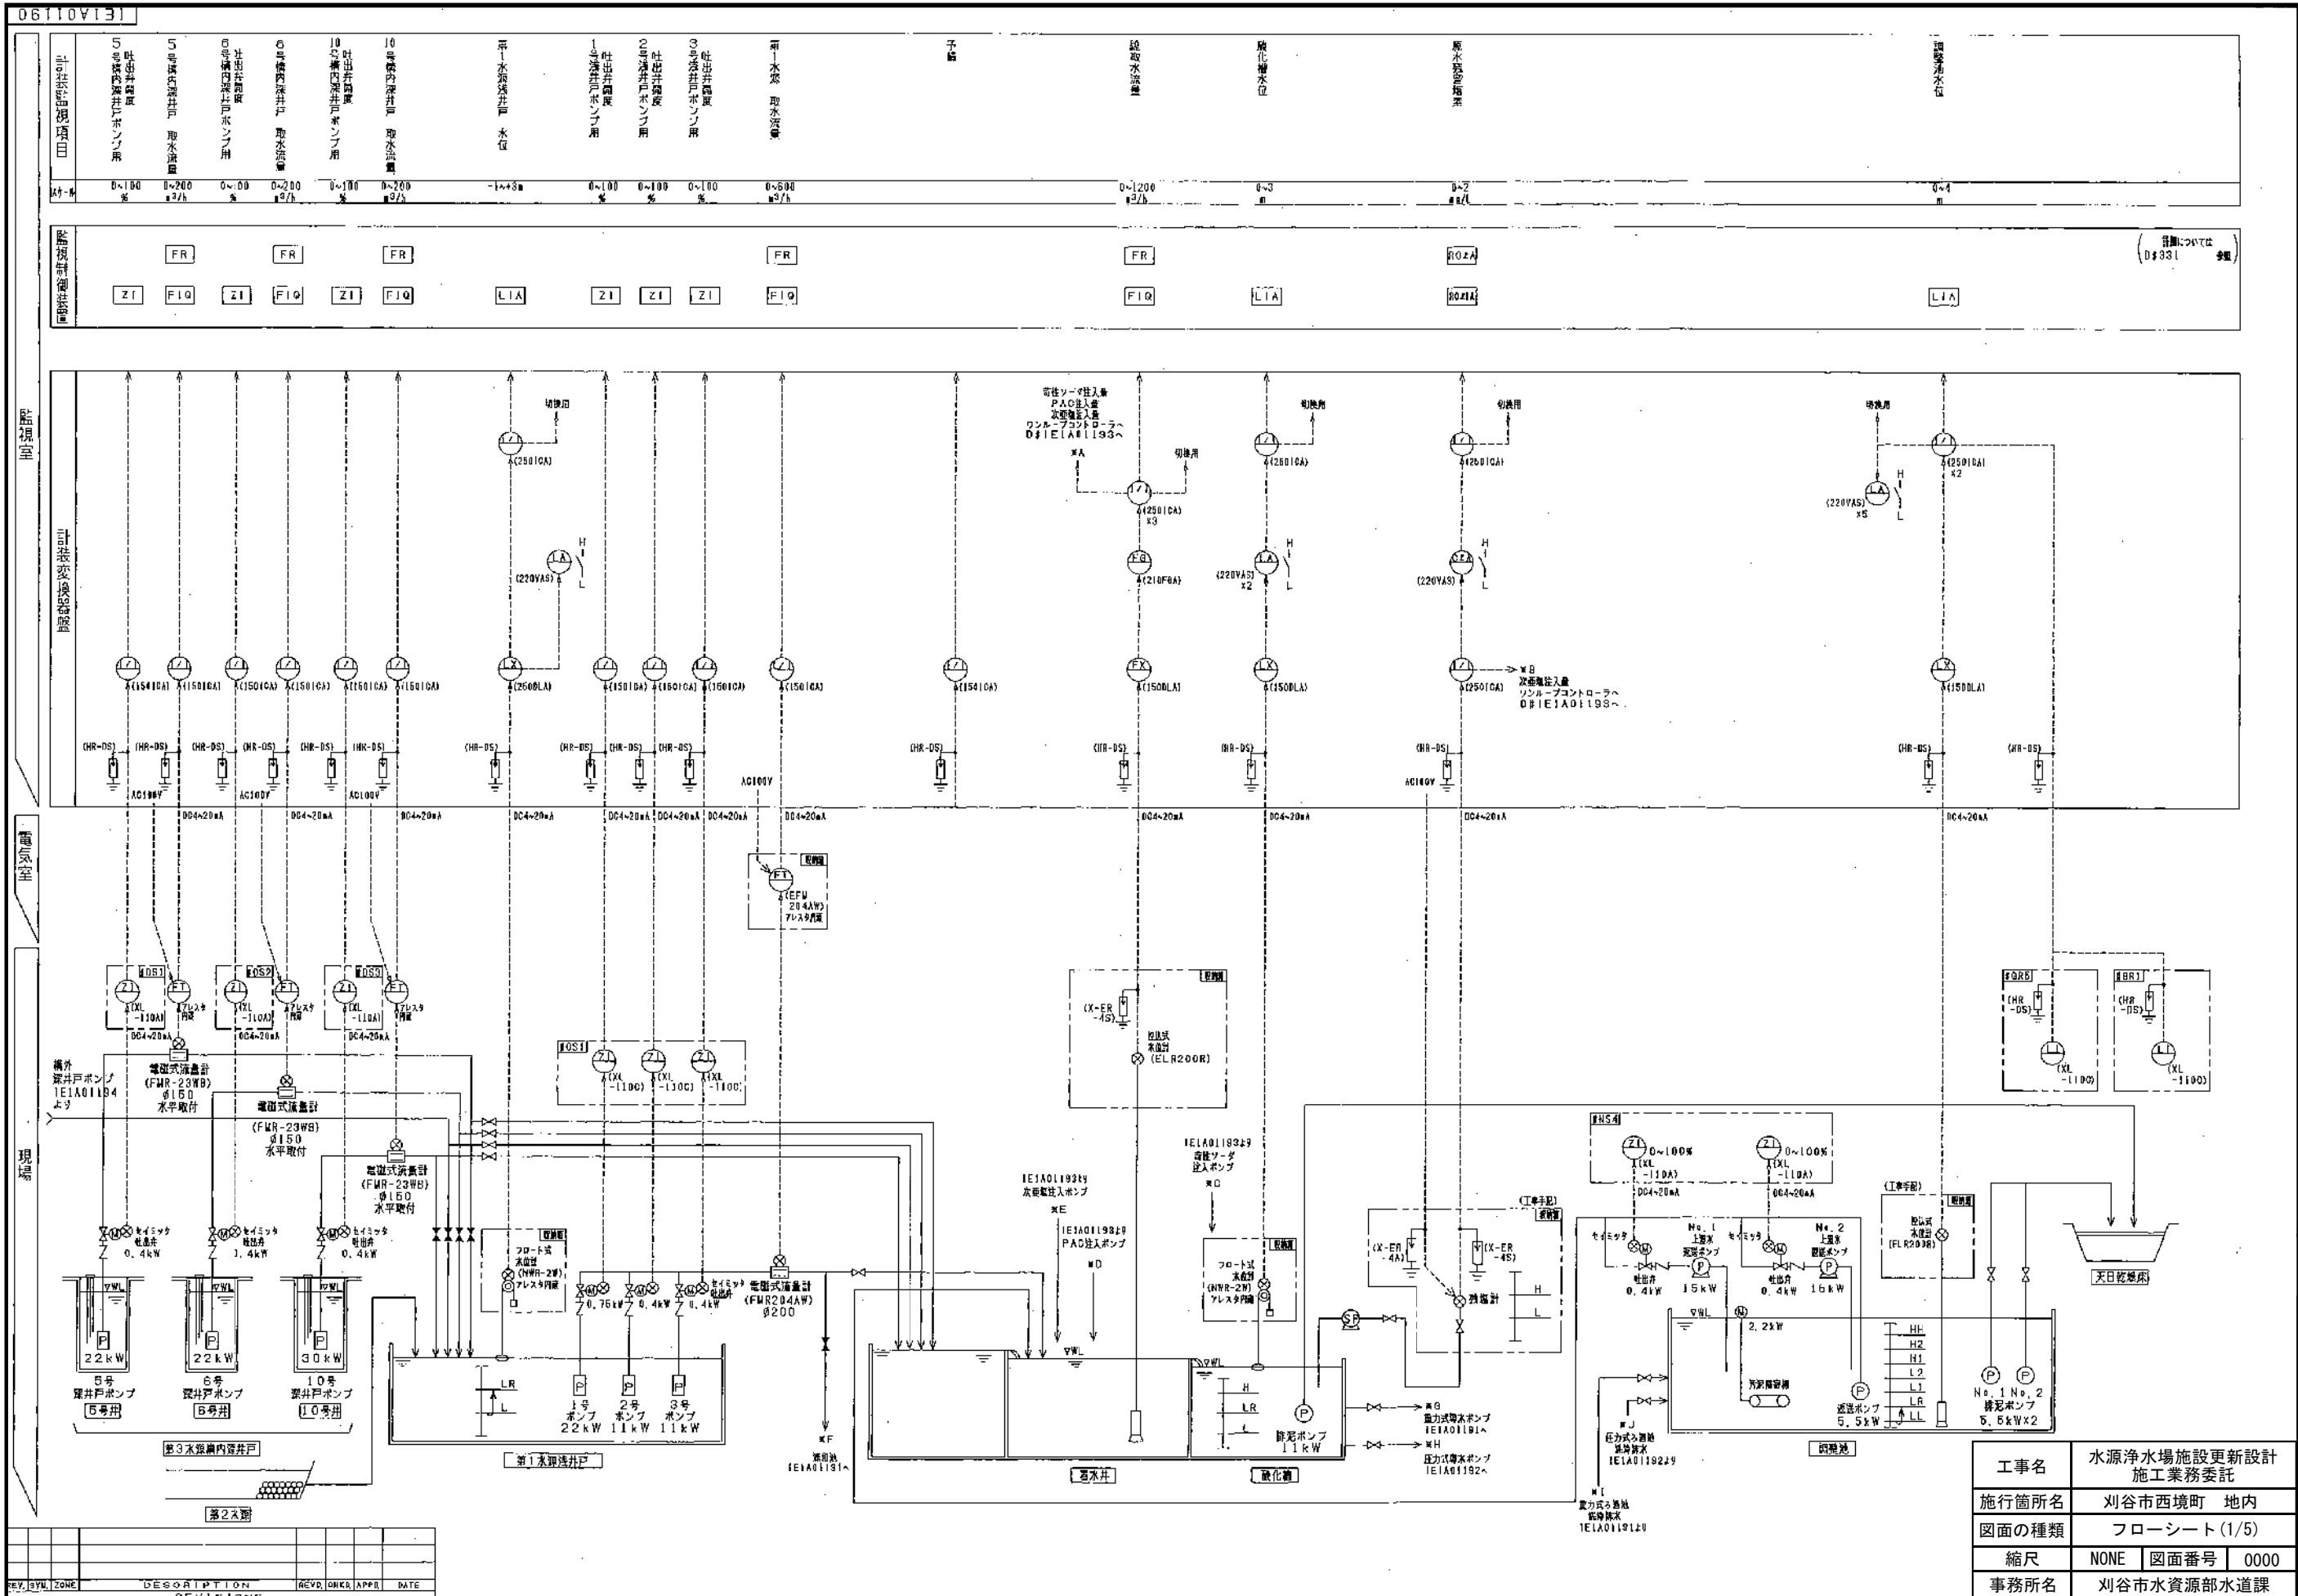

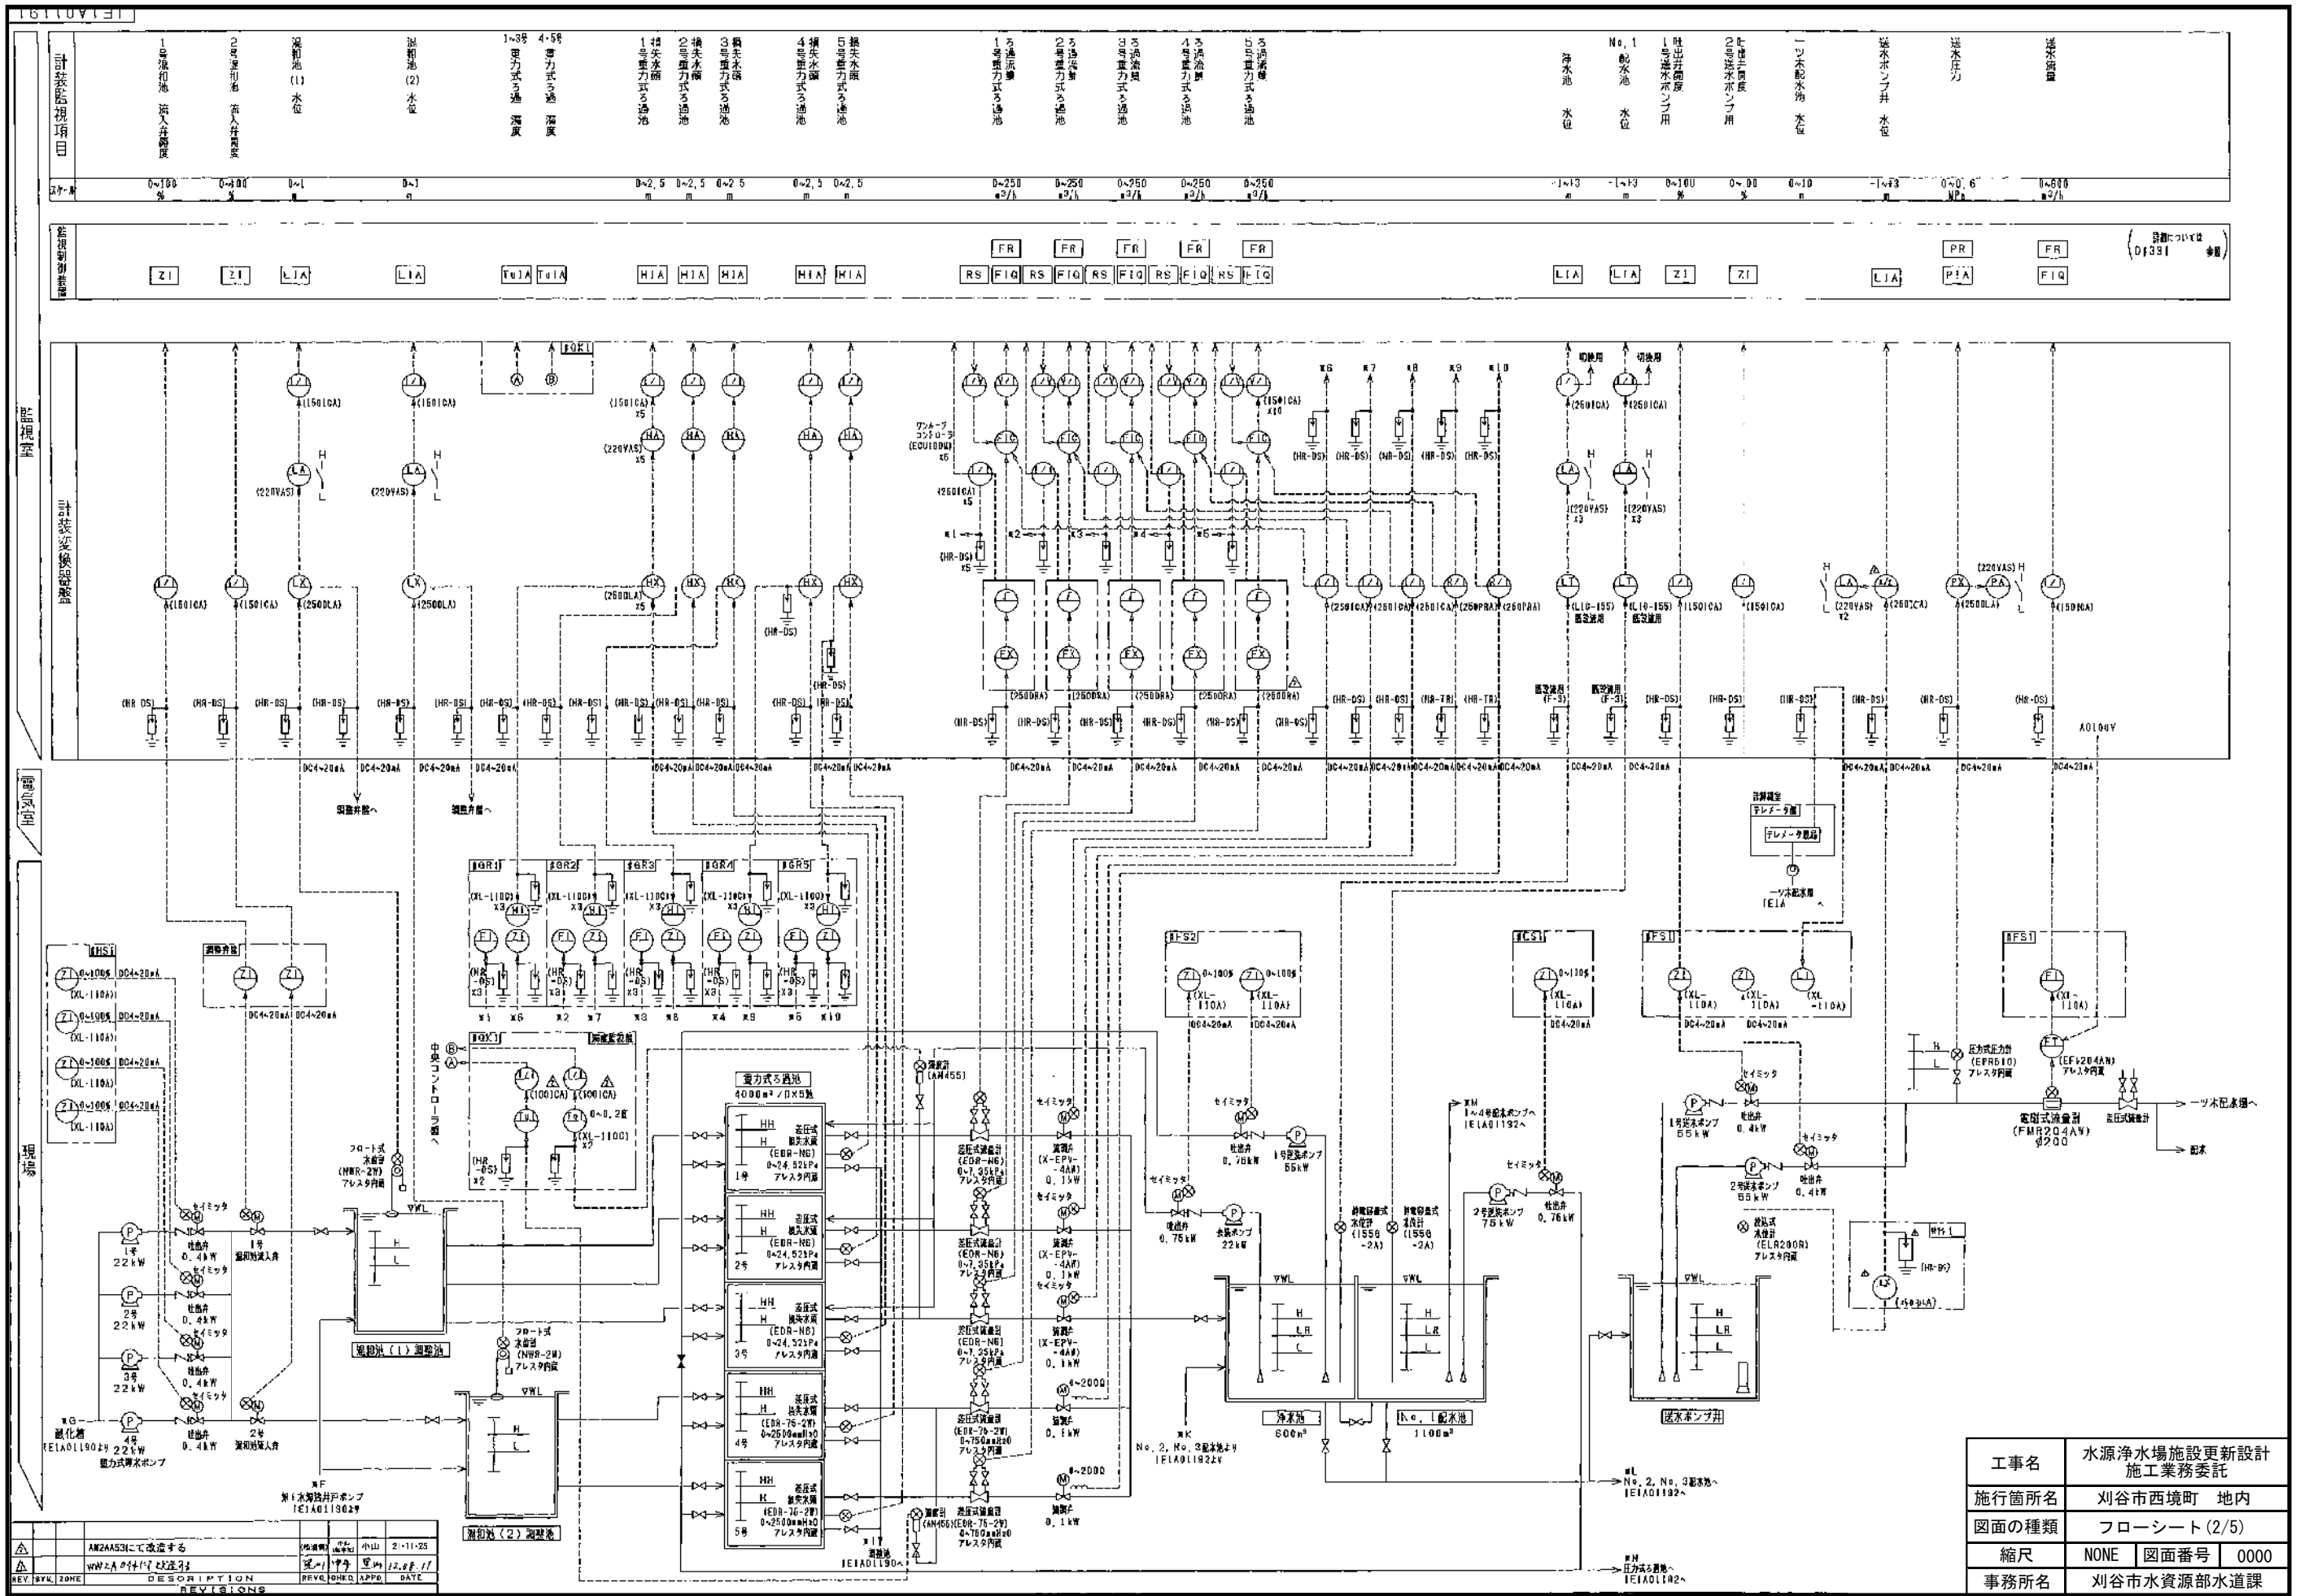


[illegible]

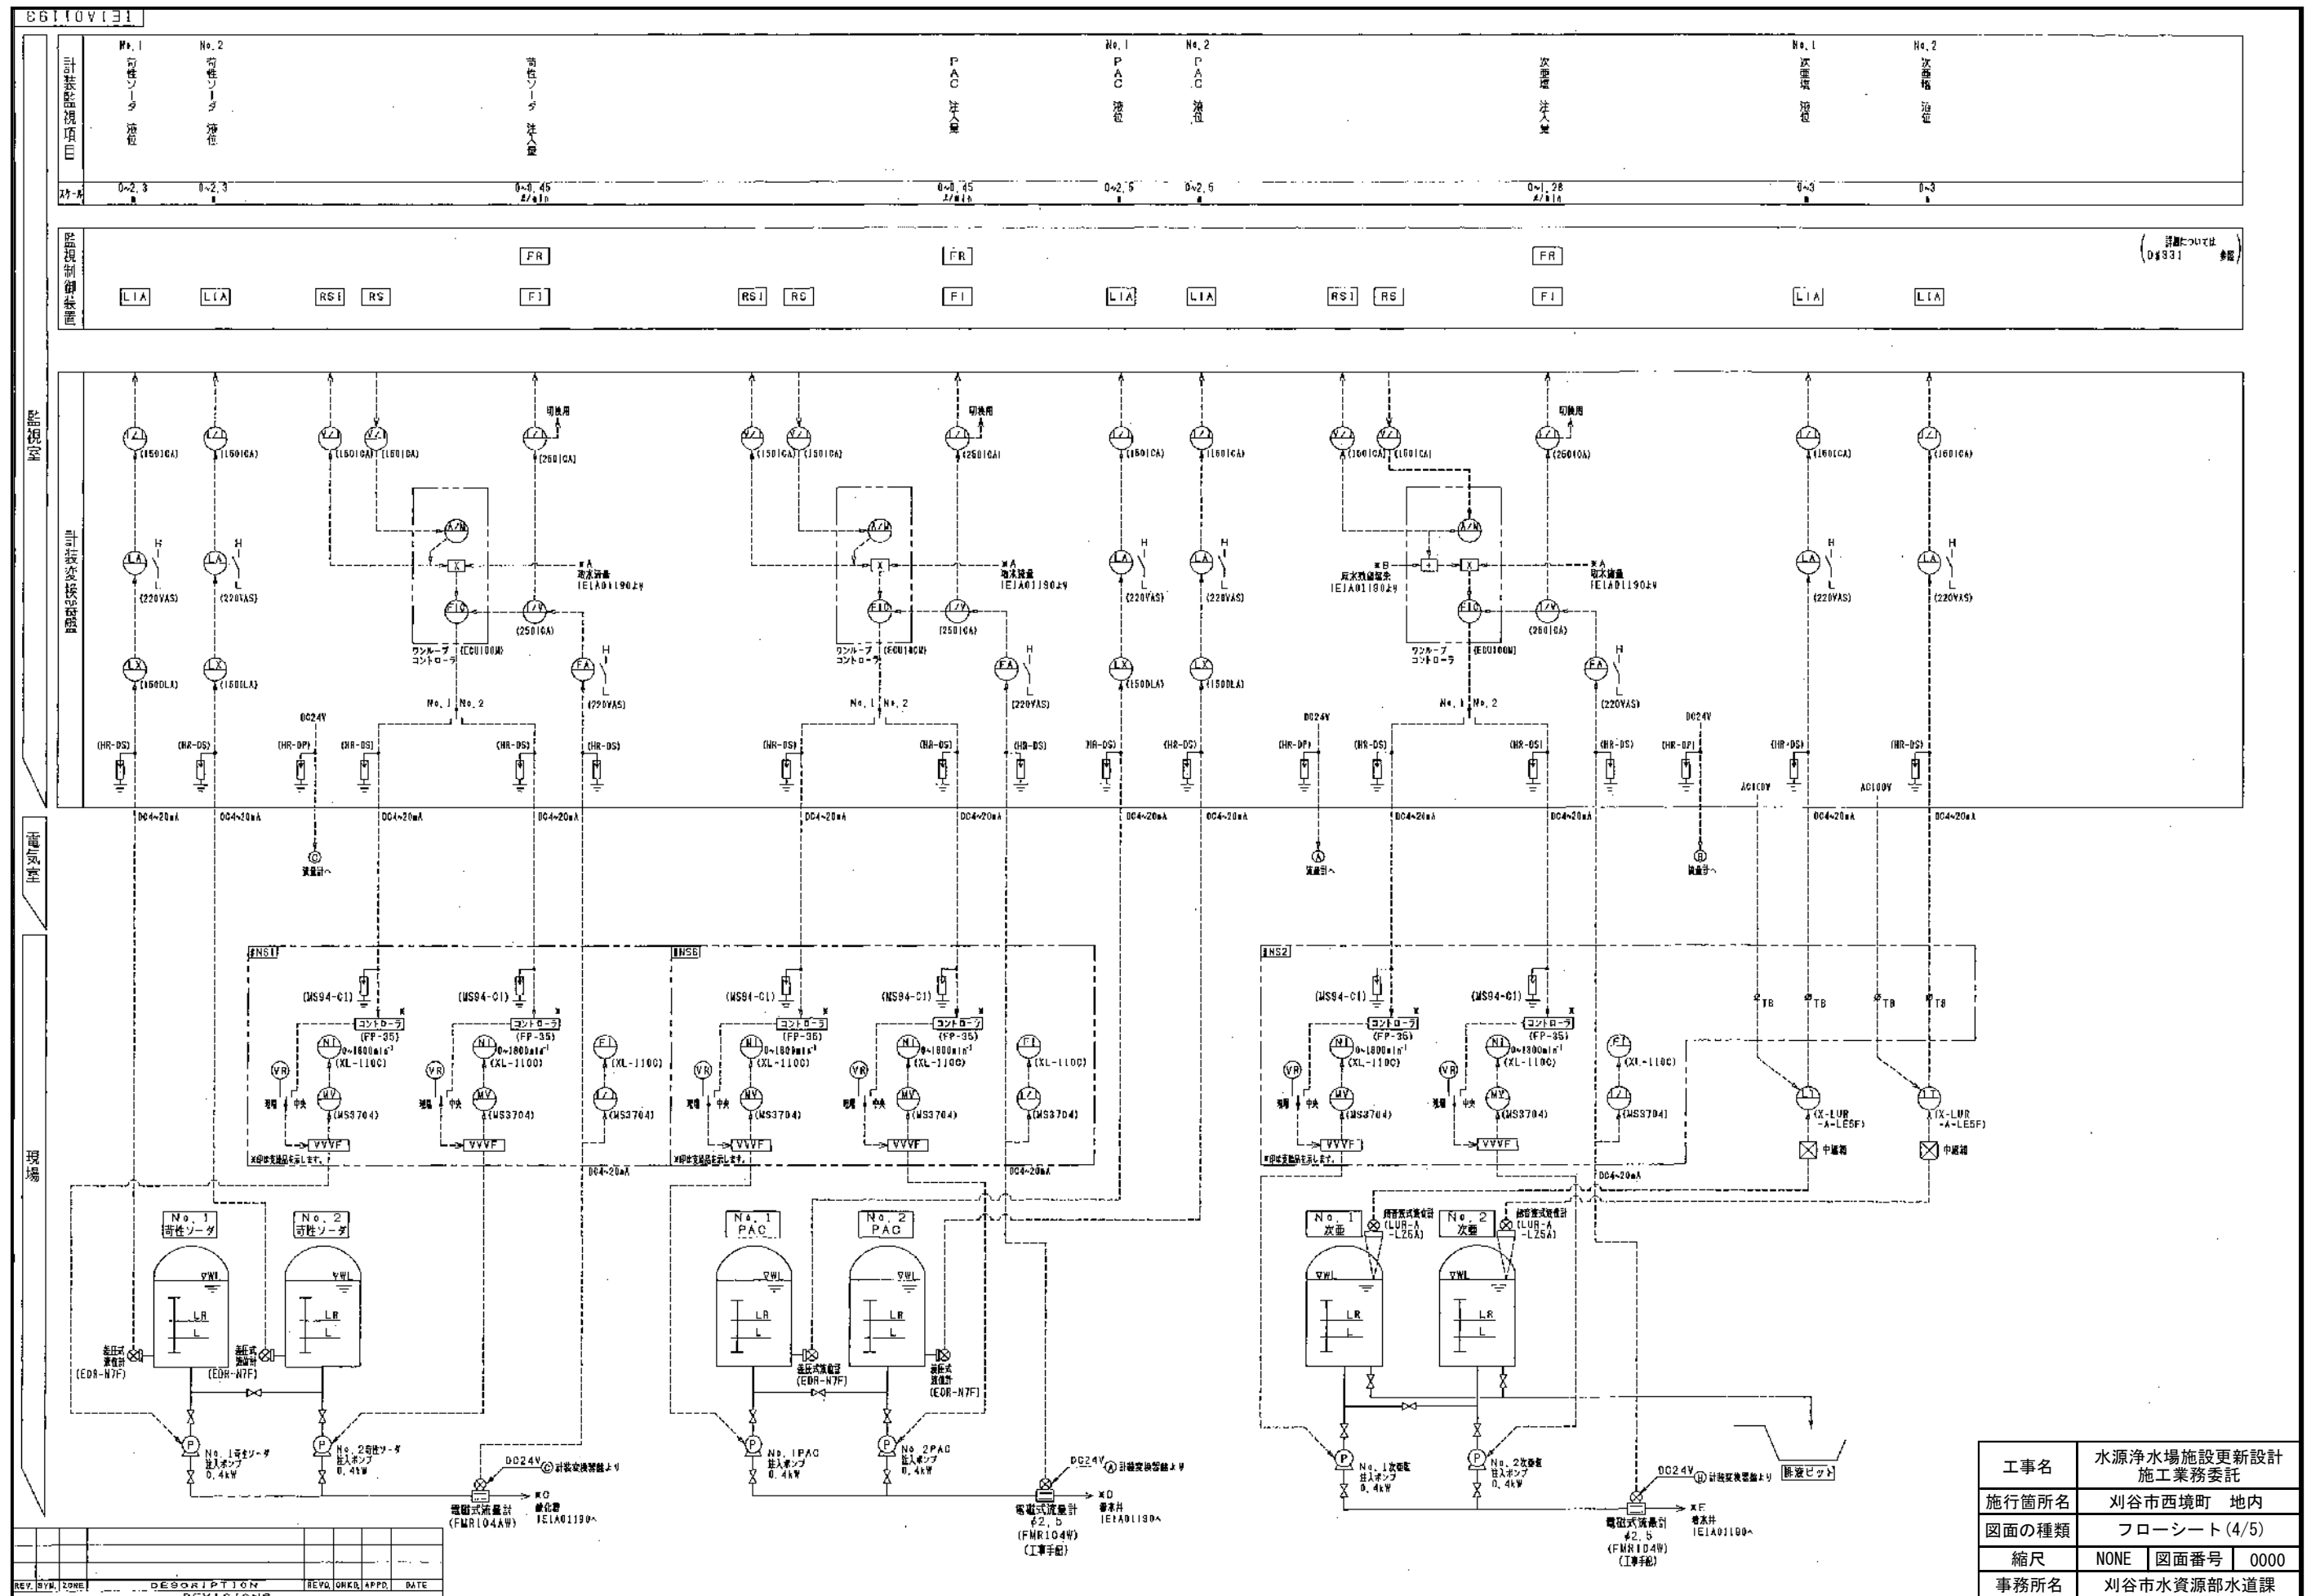

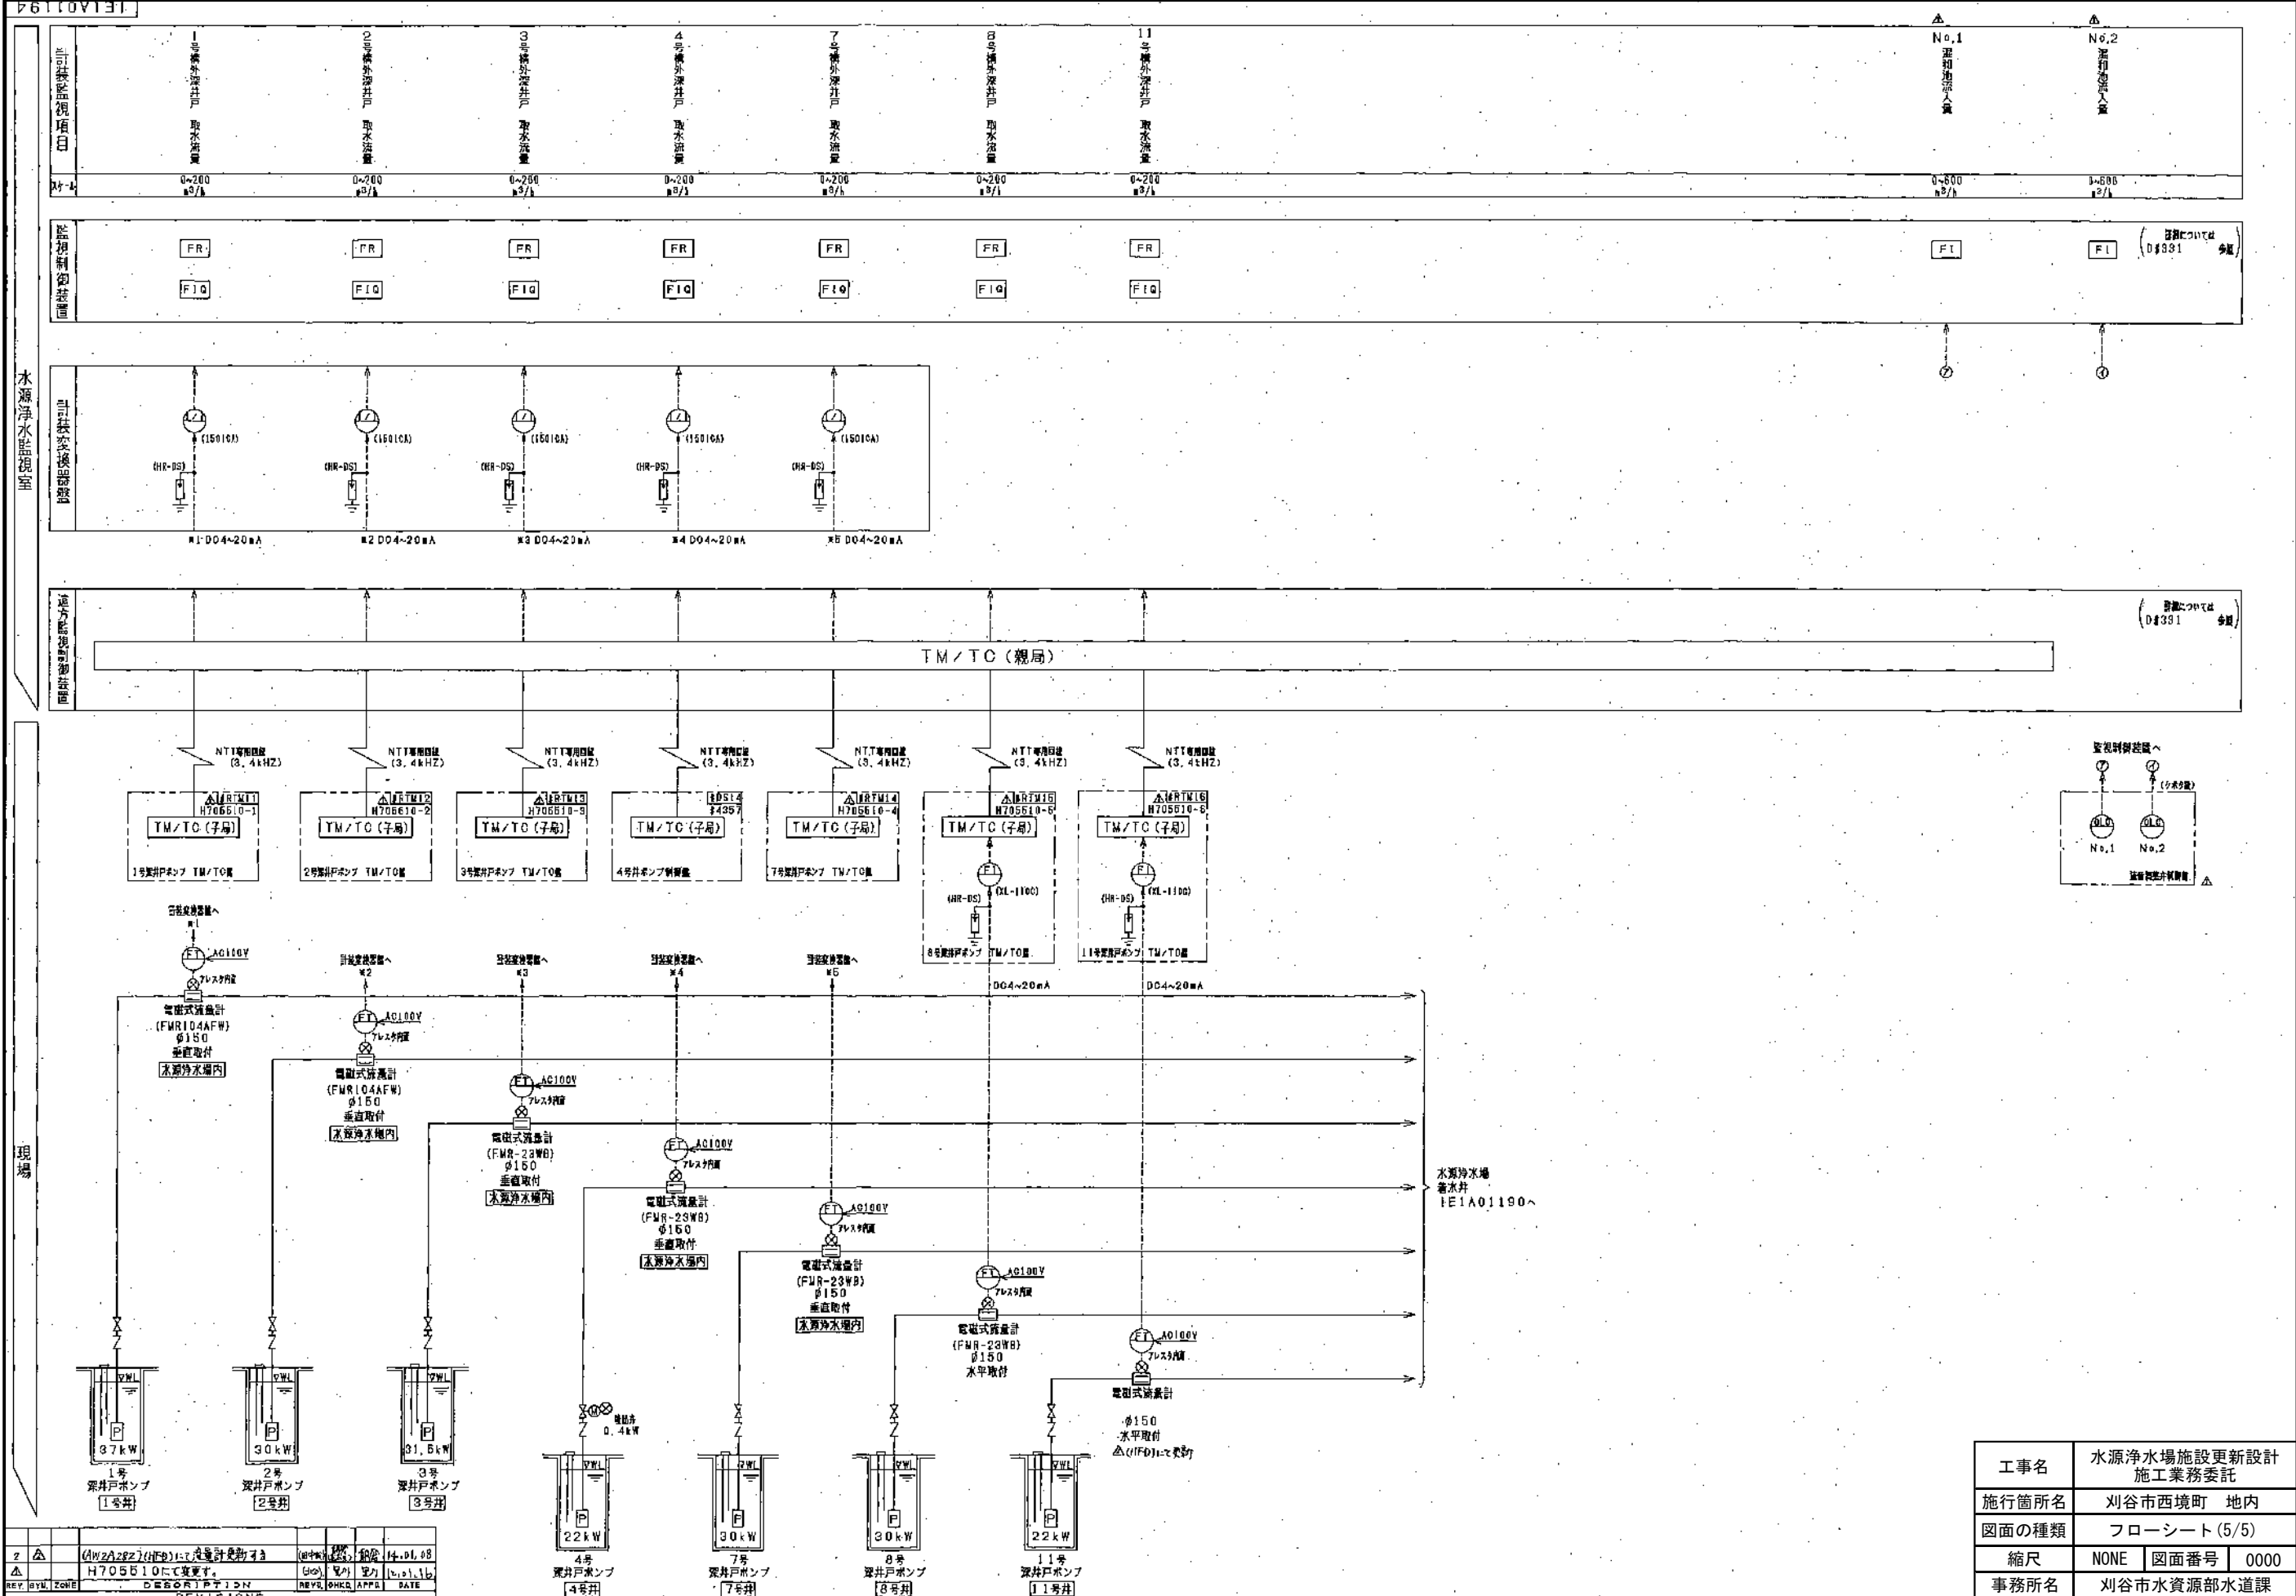

刈谷市水資源部様 水源浄水場納め
システム構成図
(システム名：AQUAMAX-AZ/SP-G2システム)

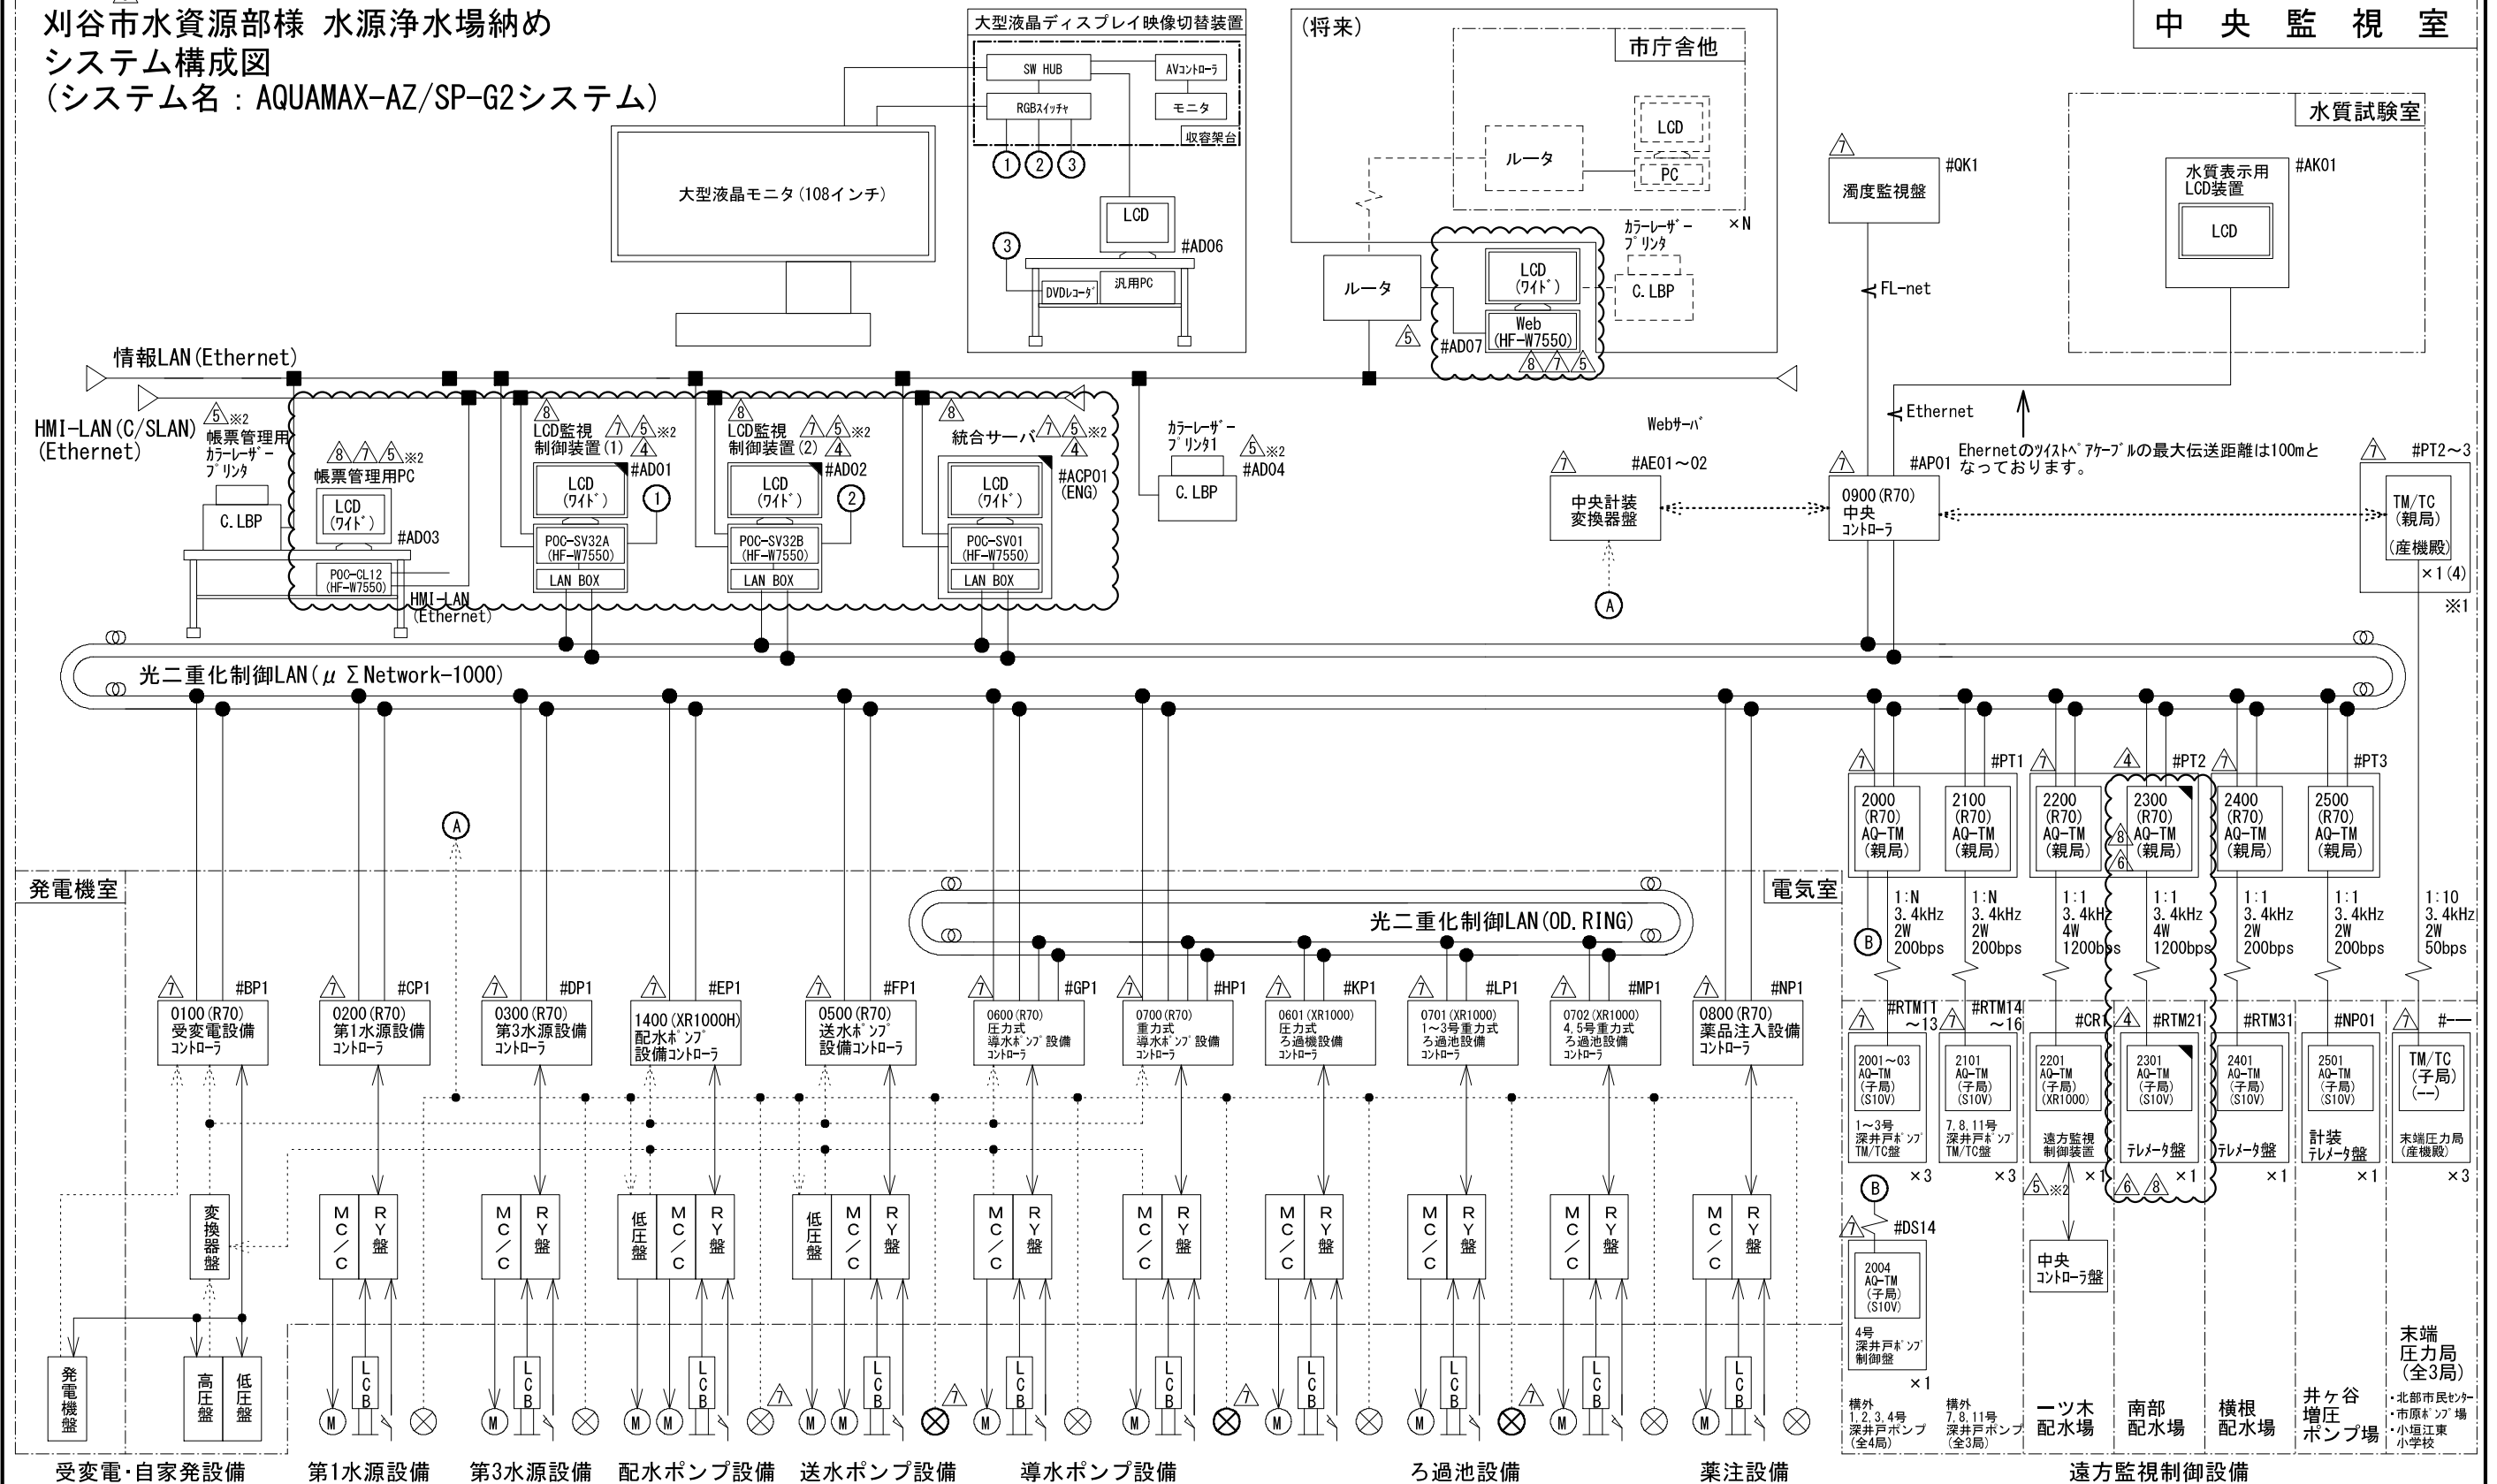

※2 盤内機器交換により更新

※1 末端圧力局の将来追加用としてユニット設置スペースを確保しています。
そのため、員数の()内は将来分を表しています。

(凡例)

- ☐ 今回新設  NTT専用回線
☐ 既設  光ケーブル
☐ 今回機能増設  専用通信ケーブル
☐ 将来  多芯ケーブル
  計装ケーブル

工事名	水源浄水施設更新設計 施工業務委託		
施行箇所名	刈谷市西境町 地内		
図面の種類	システム仕様書		
縮尺	NONE	図面番号	0000
事務所名	刈谷市水資源部水道課		

刈谷水源井戸用揚水設備一覧表

2025年3月

現 況 掘 付 ポ ン プ																														
井戸番号	1号井			2号井			3号井			4号井			5号井			6号井			7号井			10号井			11号井			12号井		
メーカー	テラル			テラル			シントー			テラル			シントー			テラル			日立			テラル			テラル			テラル		
型式	125MSU10-622-2			100MSUS8-611-2			125U10B-222-6			100MSUS8-618-4			125U10B-18.52-6			100MSUS8-611-2			PMU125×3-618.5			100MSUS8-618-4			125MSU-10-622-2			125MSU-10-622-2		
仕様	125A×22kw			100A×11kw			125A×22kw			100A×18.5kw			125A×18.5kw			100A×11kw			125A×18.5kw			100A×18.5kw			125A×22kw			125A×22kw		
製番	B22A211552			B23B222854			1028291			B20K196673			B10A066779			B24B234336			H00231371L			B24F237209			B20K196675			B22L219018		
購入年月	R4.2			R5.2			H17.3			R2.10			H22.1			R6.2			H12			R6.6			R2.10			R4.10		
使用 経歴	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号
	R6.2	-	1号	R6.2	-	2号	H18.3	H20.5	7号	R3.2	-	4号	R2.1	R2.6	8号	R7.3	-	6号	H16.7	H19.1	10号	R6.6	-	10号	R3.3	-	11号	R4.10	-	12号
							H22.2	H26.12	7号				R2.6	R4.1	7号				H26.12	R2.6	7号									
							H30.1	-	3号				R5.3	-	5号				R4.1	-	7号									

予 備 ポ ン プ												
メーカー	テラル			テラル			テラル			テラル		
型式	100MSUS8-622-4			100MSUS8-622-4			100MSUS8-611-2			100MSUS8-618-4		
仕様	100A×22kw			100A×22kw			100A×11kw			100A×18.5kw		
製番	B24F237745			B19K184601			B23B222853			B24F237208		
購入年月	R6.7			R1.9			R5.2			R6.6		
使用 経歴	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号	掘付	引上	井戸番号
				R2.2	R3.7	8号	R5.2	R7.2	6号			
				R4.11	R5.2	6号						
備考	R6.7修繕代品 未使用			R6.2修繕納入			修繕中			R6.6購入 未使用		

予 備 揚 水 管	
材質	無し
口径	
フランジ	
長さ	
本数	

予 備 継 管	
材質	SGP ナイロンコーティング
口径	100A-125A
フランジ	両水中F
長さ	0.49m
本数	1
備考	R5.3 5号より撤去

	11kw	18.5kw		22kw		30kw	計
	100A	100A	125A	100A	125A	125A	
稼働中	2台	2台	2台	0台	4台	0台	10台
予備	0台	1台	0台	2台	0台	0台	4台
修繕中	1台	0台	0台	0台	0台	0台	0台
計	3台	3台	2台	2台	4台	0台	14台